


H-serien för kopparrör (Konstruktion minst 200 mm)

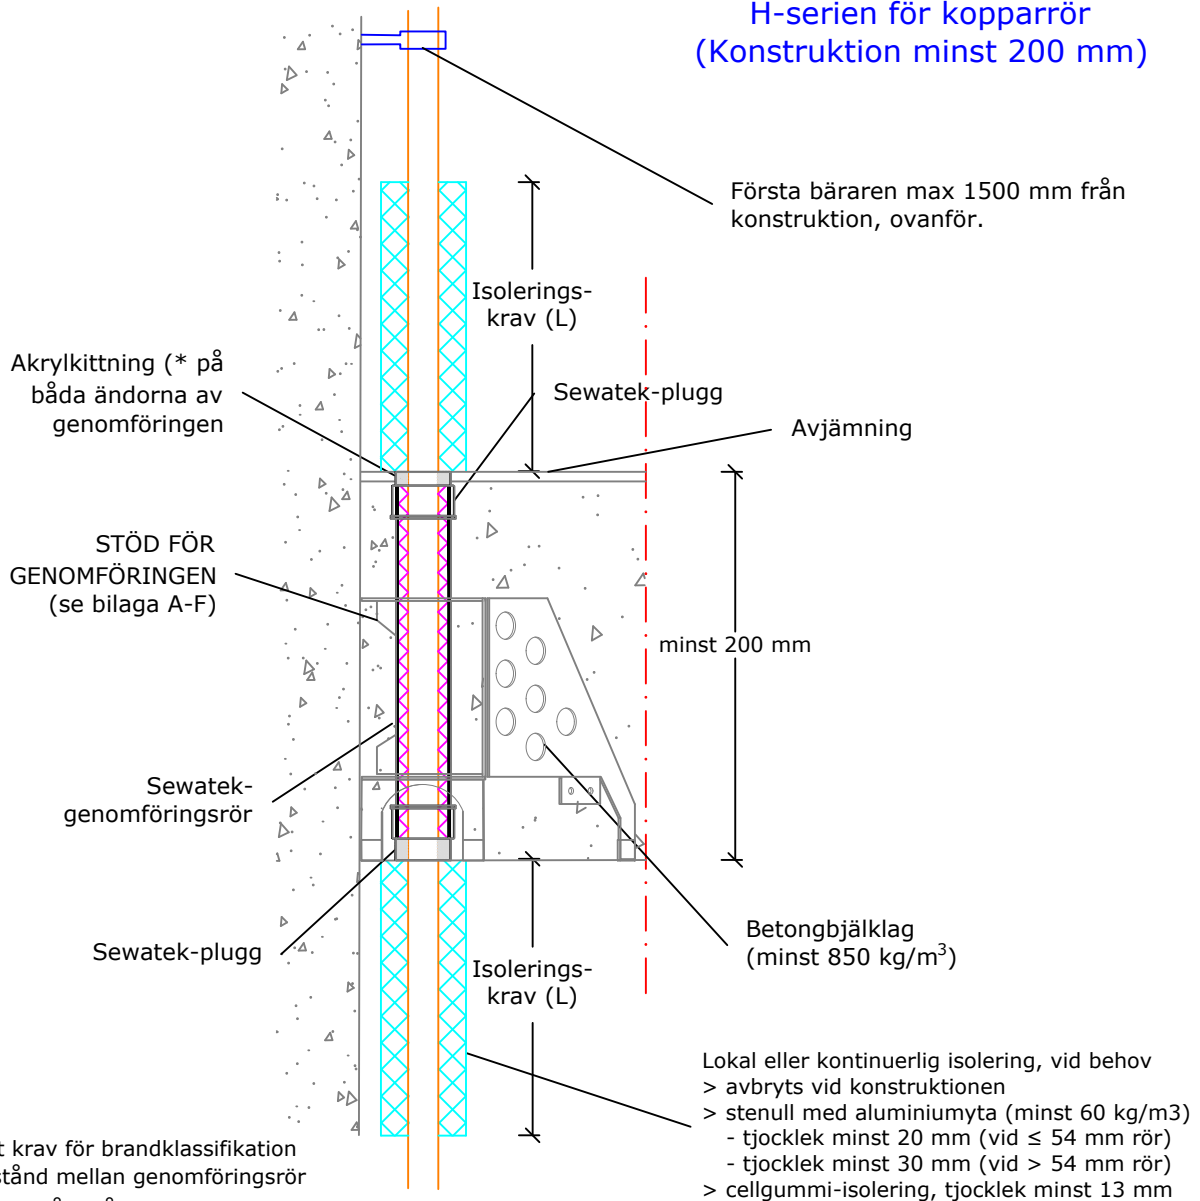

Luftljuds-isolerig Rw: Försvagning ca. 1 dB i betong- konstruktion	Kopparrör			Isoleringskrav (mm) ⁽⁵⁾ L = min 200 mm			
	Rörstorlek (max Ø mm)	min a ₂ (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering	Kontinuerlig stenull- isolering, avbryts	Cellgummi- isolering
Förväntad användningstid 25 år	Cu 8 - 22	60	100	-	EI 120 ⁽⁵⁾	EI 120	-
	Cu 28	60	120	-	EI 120 ⁽⁵⁾	EI 120	-
ETA-12/0045 (18.3.2020)	Cu 35	60	120	-	EI 120 ⁽⁵⁾	EI 120	-
VTT:s uttalande VTT-S-02504-16:							
	Cu 42 - 54	35	110	-	-	EI 120	-
	Cu 64	35	125	-	-	EI 120	-
	Cu 76 - 89	35	160	-	-	EI 120	-
Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.							