


H-serien för galvaniserat stålrör (Konstruktion minst 200 mm)

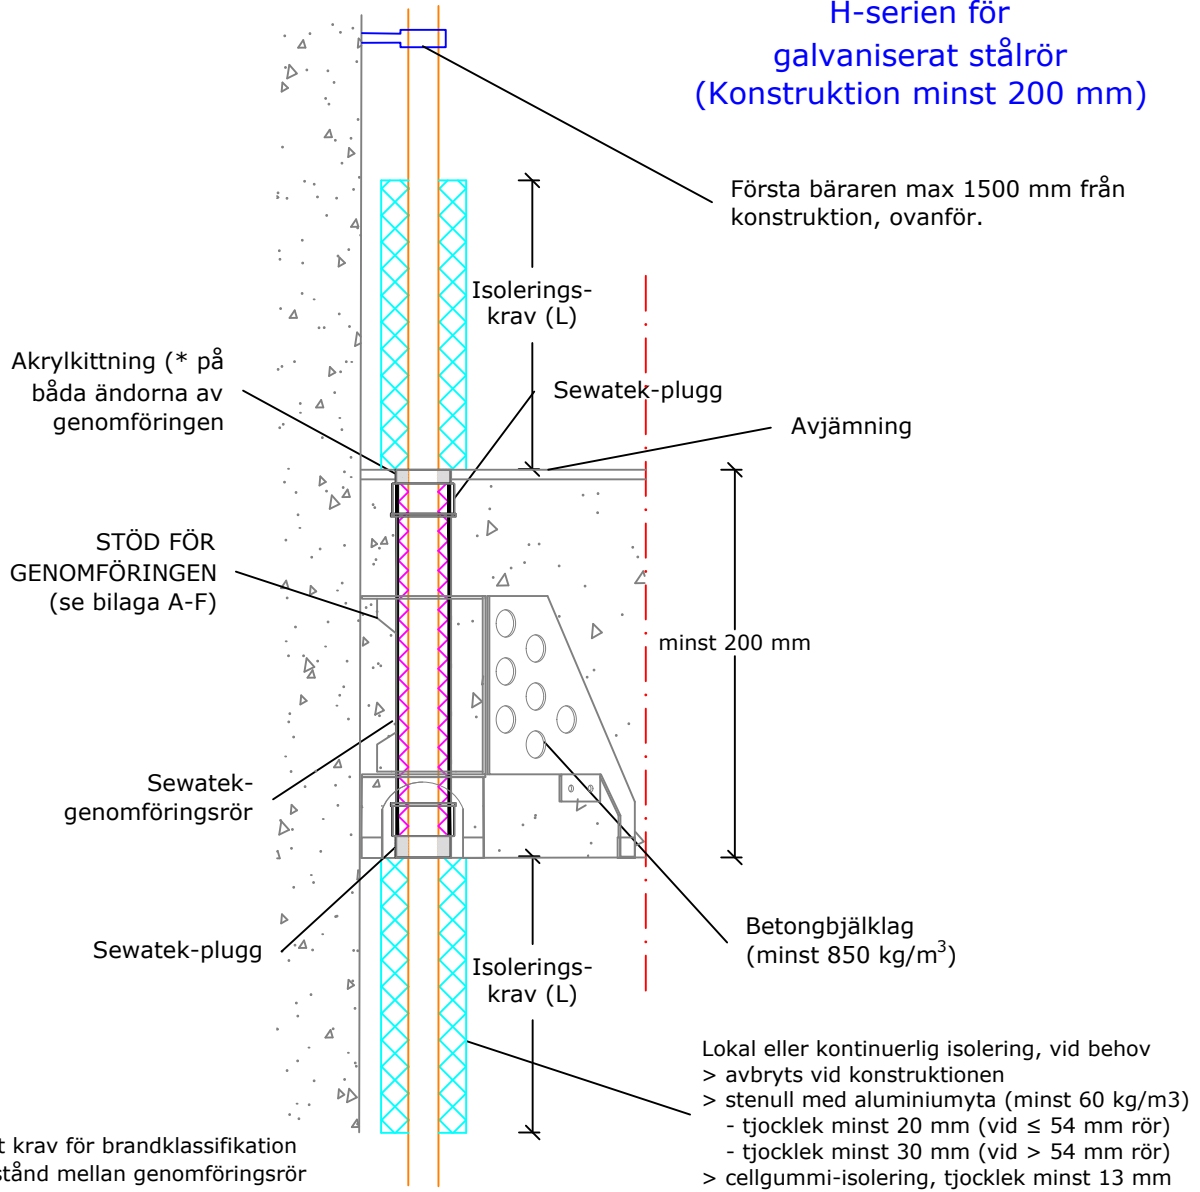

(* Inget krav för brandklassifikation
 a_2 - Avstånd mellan genomföringsrör
 c/c-mått - Mått från rörets center till center

Luftljuds-isolerig R_w : Försvagning ca. 1 dB i betong- konstruktion	Galvaniserat stålrör			Isoleringskrav (mm)				
	Rörstorlek (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering	
Förväntad användningstid 25 år	FeZn 12 - 22	10	50	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	
	FeZn 28	10	70	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	
	FeZn 35	10	85	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	
	VTT:s uttalande VTT-S-02504-16:							
	FeZn 42	10	85	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	
	FeZn 54	25	100	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	
ETA-12/0045 (18.3.2020)	Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.							