


## Sewatek SWT-105 -brandakryl för galvaniserat stålrör (Konstruktion minst 150 / 200 mm)

Sewatek SWT-105 -brandakryl  
 - sömmen skall vara 10-25 mm  
 - minst 25 mm djup  
 Vid behov kan användas  
 A1-/A2-klassens stenull som  
 kittningsstöd

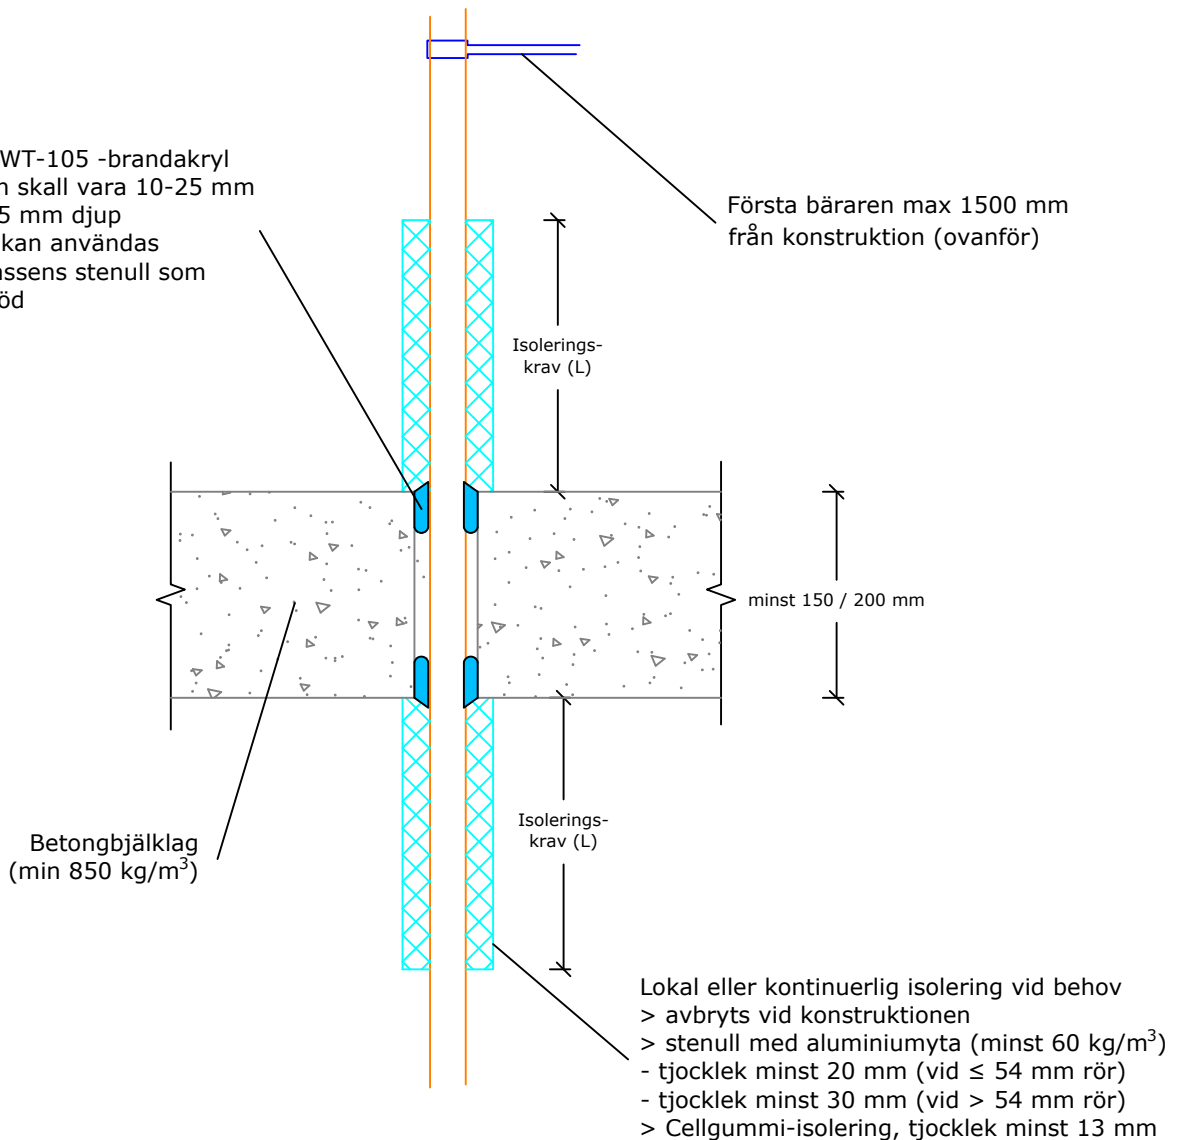

$a_2$  - Avstånd mellan två hål

Luftljuds-isolerig $R_w$ : Påverknig ca. 0-2 dB i betong- konstruktion	Galvaniserat stålrör		Isoleringskrav ( <sup>4</sup> L = min 350 mm)			
	Rörstorlek (max $\varnothing$ mm)	min $a_2$ (mm)	Oisolerad	Lokal stenullisolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
Förväntad livslängd 25 år	konstruktion minst 150					
	FeZn 42	48	-	EI 120 ( <sup>4</sup> )	EI 120	-
	FeZn 89	200	-	-	EI 120	-
ETA-20/0260 (18.3.2020)	konstruktion minst 200					
	FeZn 28	30	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
<i>Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.</i>						