


Sewatek SWT-125 -grafitmassa för kablar och kabelbuntar (Konstruktion minst 100 mm)

Sewatek SWT-125 -grafitmassa
 - sömmen skall vara 15-25 mm
 - minst 25 mm djup
 Vid behov kan användas
 A1-/A2-klassens stenull som
 kittningsstöd

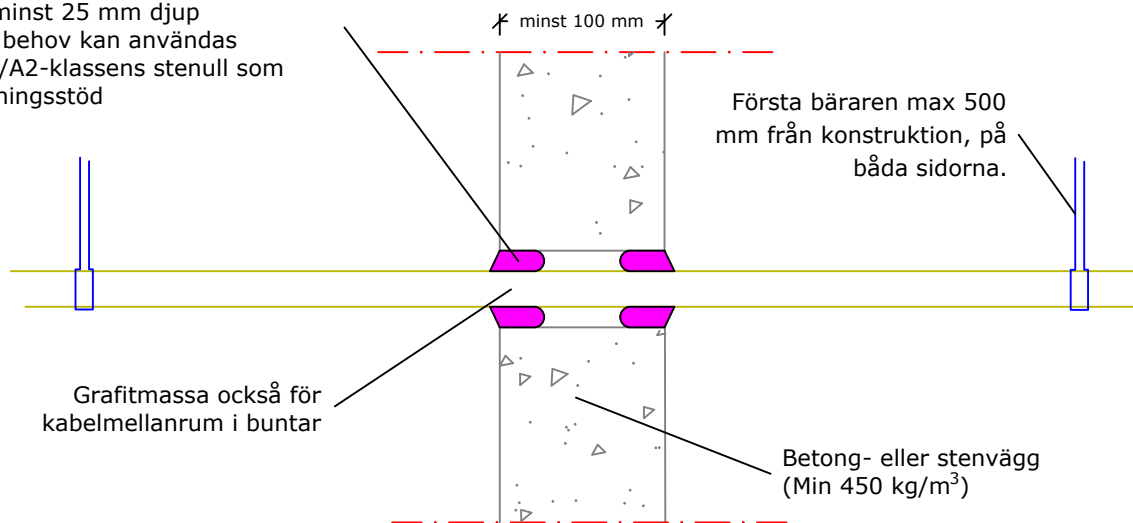

Grafitmassa också för
 kabelmellanrum i buntar

Betong- eller stenvägg
 (Min 450 kg/m³)

a_2 - Avstånd mellan två hål

Luftljuds- isolerig R_w : Påverkning ca. 0-2 dB i betong- konstruktion	Kablar		Isoleringskrav			
	Kabelstårlek (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	Oisolerad	Lokal stenullisolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
Förväntad livslängd 25 år	Elrör 50, kabelbunt 45, störst enskild kabel 22	200	EI 60	-	-	-
ETA-20/0260	<i>Kablar med eller utan skyddsror</i>					