


## Sewatek SWT-105 -brandakrylmassa för kablar (Konstruktion min 100 mm)

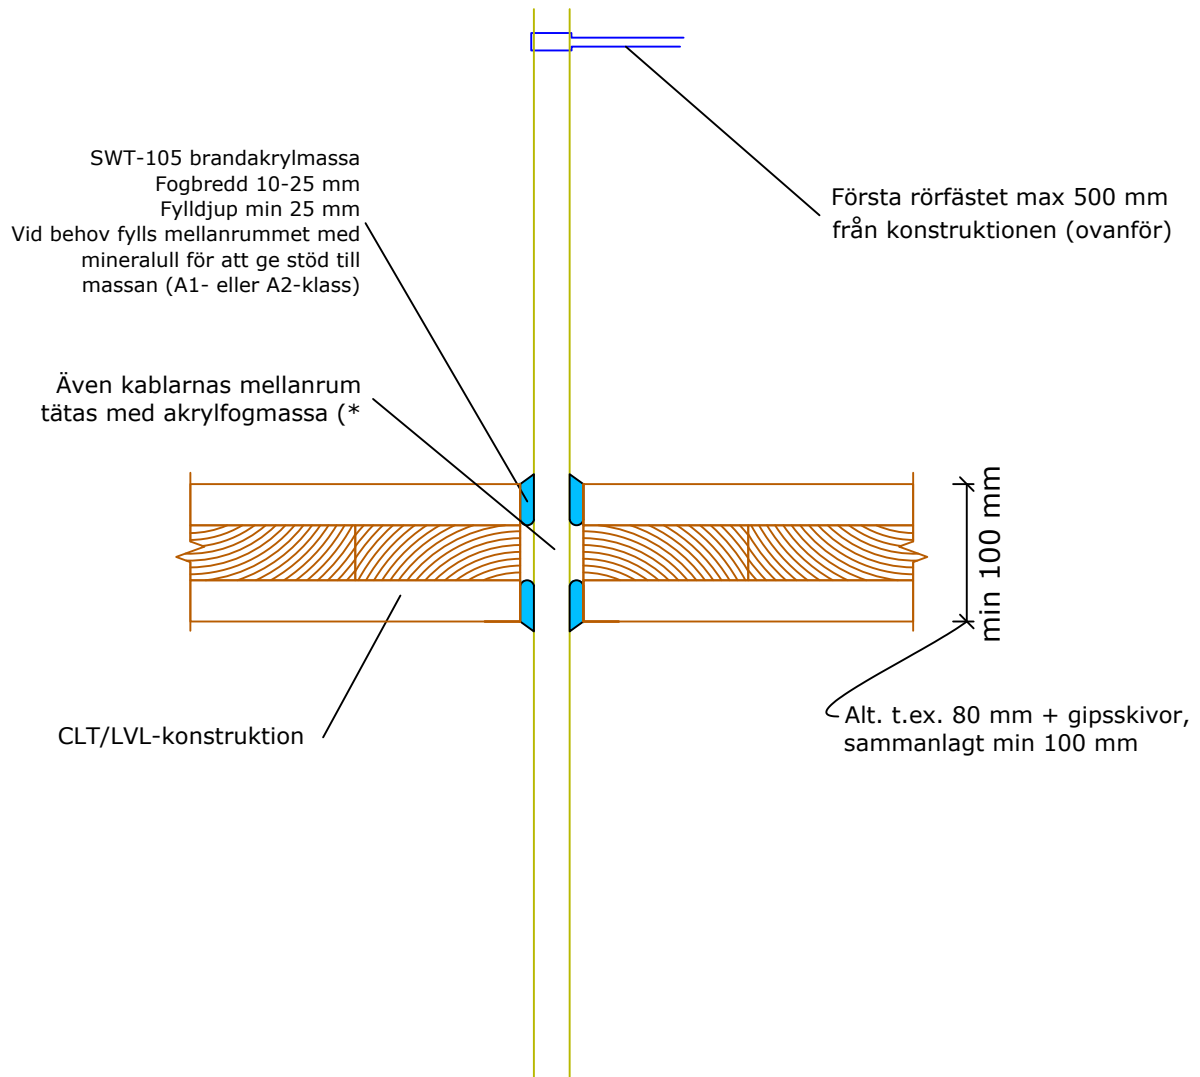

$a_2$  - Avståndet mellan borrhålen

Luftjudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB i en CLT/LVL -konstruktion  Förväntad livslängd: 25 år  ETA-20/0260 (31/8 2021)	Kablar		Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max Ø mm)	min $a_2$ (mm)	Oisolerad	Lokal stenulls- isolering	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	Enskild kabel 17	30	EI 90	-	-	-
	Enskild kabel 22	30	EI 60	-	-	-
	Kabelbunt 66, enskilda kabeln max 22	30	EI 60	-	-	-
	Kabelskyddsror 50, kabelbunt max 47, enskilda kabeln max 17	30	EI 90	-	-	-