


Brandtejp Kablar

Betongbjälklag min 150 mm

Brandtejp

Teknik max Ø 32 mm	> Brandtejp W32
Teknik max Ø 50 mm	> Brandtejp W50
Teknik max Ø 75 mm	> Brandtejp W75
Teknik max Ø 110 mm	> Brandtejp W110

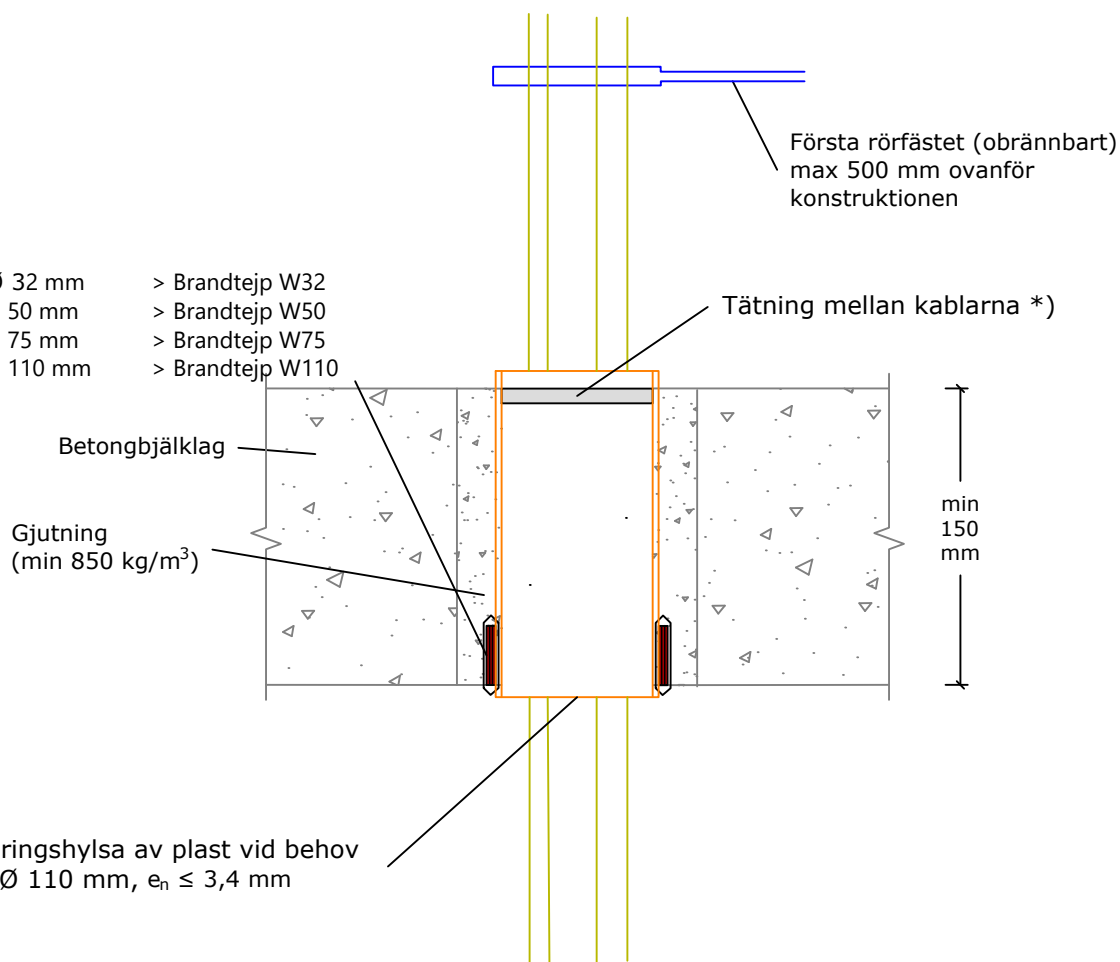

*) Inget brandklasskrav

a_2 - Avstånd vid borrhålsinstallation mellan hålen
samt vid gjutinstallation mellan Brandtejperna

e_n - Rörets vägg tjocklek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB ETA-24/0670 (3/6 2026) Rören testade (U/C) om inget annat anges	Kablar		Isoleringskrav
	Kabel / Kabelbunt (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Oisolerad
	Kabelbunt 100 - enskild kabel 22	30	EI 90
	Kabelbunt 100 - enskild kabel 25	100	EI 90