


Brandtejp Kablar

Betongvägg min 100 mm

Brandtejp


Installeras mitt i konstruktionen

- | | |
|---------------------|------------------|
| Teknik max Ø 32 mm | > Brandtejp W32 |
| Teknik max Ø 50 mm | > Brandtejp W50 |
| Teknik max Ø 75 mm | > Brandtejp W75 |
| Teknik max Ø 110 mm | > Brandtejp W110 |

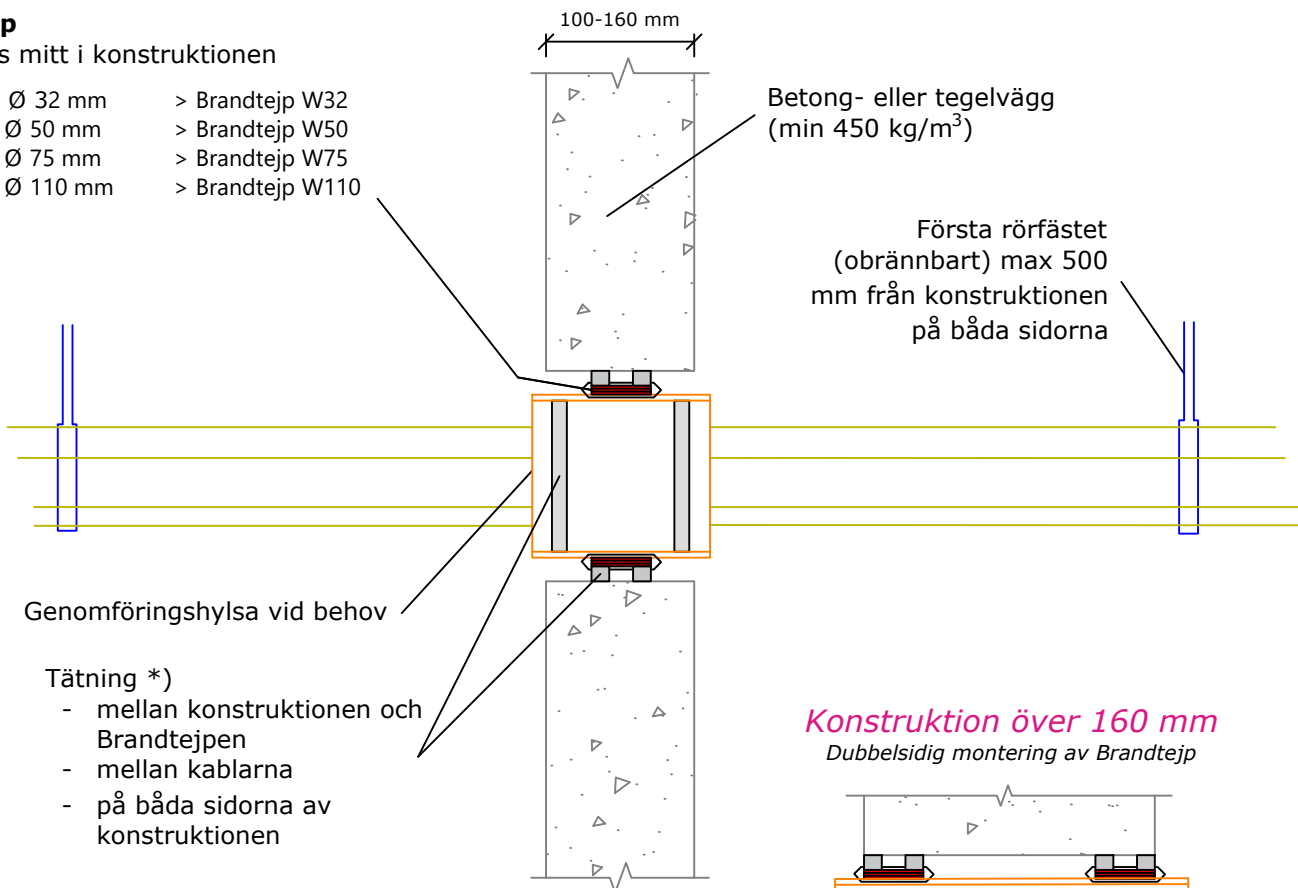

Konstruktion över 160 mm

Dubbelsidig montering av Brandtejp

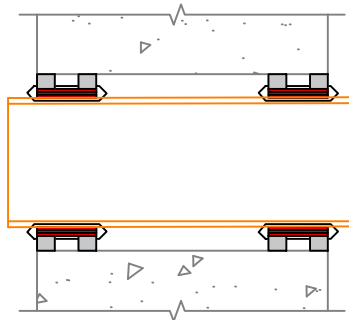

*) Inget brandklasskrav

a_2 - Avstånd mellan hålen i borrhålsinstallation

e_n - Rörets vägg tjocklek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB ETA-24/0670 (3/6 2026)	Kablar		Isoleringskrav
	Kabel / Kabelbunt (max Ø mm)	a_2 (mm)	Oisolerad
	Genomföringshylsa 110 ^{A)} - kabelbunt 100 - enskild kabel 25	100	EI 60 (C/C)
	^{A)} Vid behov: genomföringshylsa av plast ($e_n \leq 3,4$ mm)		