


Brandtejp PEX-rör (rör-i-rör)

Betongvägg min 100 mm

Brandtejp


Installeras mitt i konstruktionen

Teknik max Ø 32 mm	> Brandtejp W32
Teknik max Ø 50 mm	> Brandtejp W50
Teknik max Ø 75 mm	> Brandtejp W75
Teknik max Ø 110 mm	> Brandtejp W110

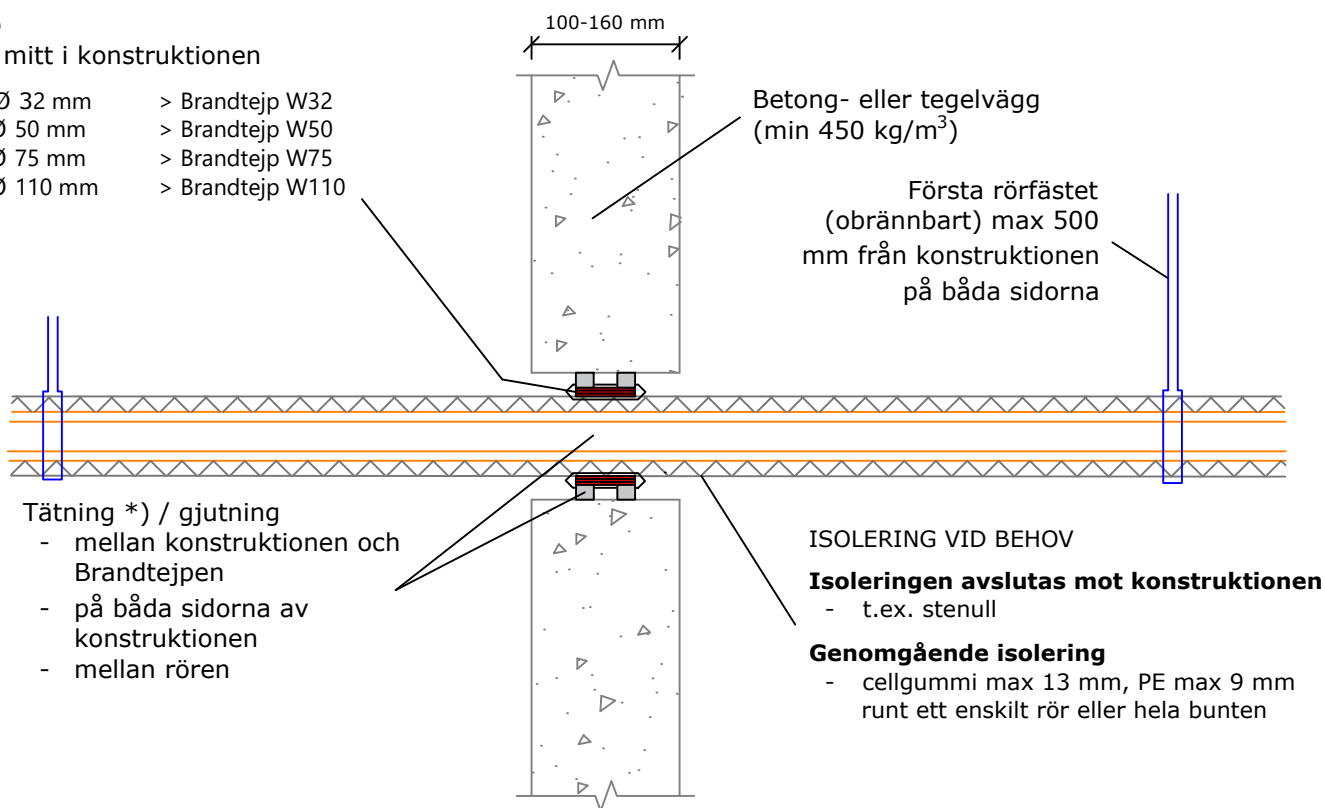

Konstruktion över 160 mm

Dubbelsidig montering av Brandtejp

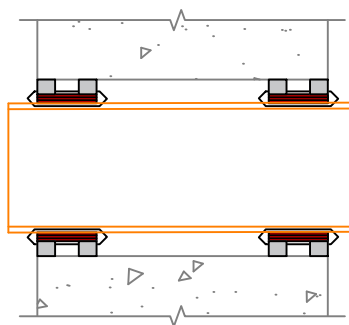

*) Inget brandklasskrav
a₂ - Avstånd mellan hålen i borrhålsinstallation
e_n - Rörrets vägg tjocklek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB	PEX-rör		Isoleringskrav
	Rördimension max Ø (e _n) mm	min a ₂ (mm)	Oisolerad
	PEX-bunt 100 - enskilt 40/54 (2,5/4,2)	100	EI 90
Rören testade (U/C) om inget annat anges			