


Brandtejp Plastavlopp

Betongvägg min 100 / 150 mm

Brandtejp

Installeras mitt i konstruktionen

Teknik max Ø 32 mm	> Brandtejp W32
Teknik max Ø 50 mm	> Brandtejp W50
Teknik max Ø 75 mm	> Brandtejp W75
Teknik max Ø 110 mm	> Brandtejp W110
Teknik max Ø 160 mm	> Brandtejp W160

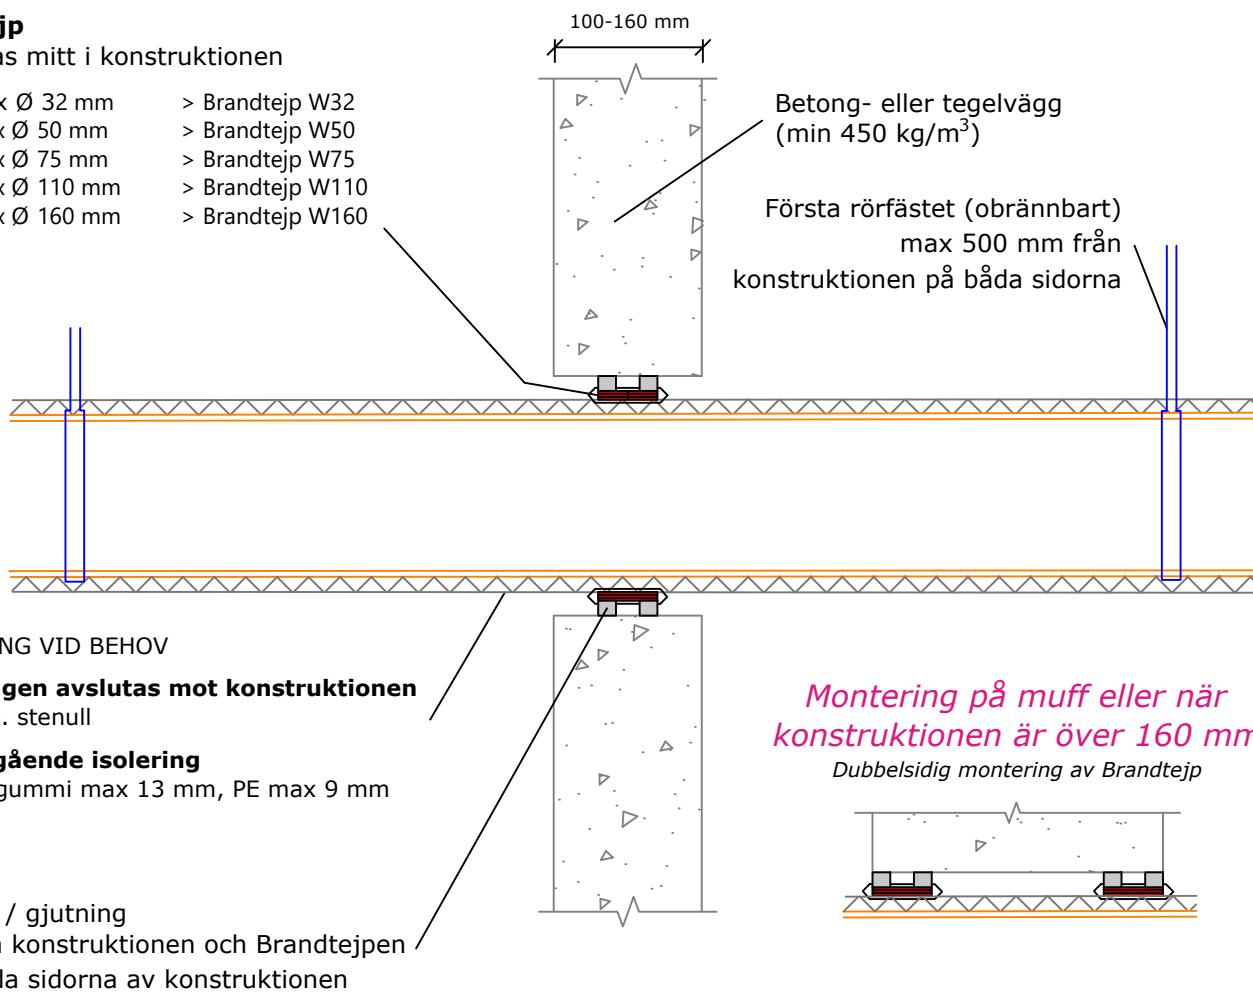

*Montering på muff eller när
konstruktionen är över 160 mm*
Dubbelsidig montering av Brandtejp

Tätning *) / gjutning

- mellan konstruktionen och Brandtejpen
- på båda sidorna av konstruktionen

*) Inget brandklasskrav

a₂ - Avstånd mellan hålen i borrhålsinstallation

e_n - Rörets väggjocklek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB	Plastavlopp		Isoleringskrav
	Rördimension max Ø (e _n) mm	min a ₂ (mm)	Oisolerad
ETA-24/0670 (3/6 2026)	<i>Konstruktion min 100 mm</i>		
	Plast 110 (6,5)	30	EI 90
	Plast 110 (10,6) (på muff 5,3 + 5,3)	100	EI 120
	<i>Konstruktion min 150 mm</i>		
	Plast 110 (3,6)	60	EI 120
	Plast 160 (7,5)	100	EI 90
	PP-rör: (EN 1451-1) t.ex. Uponor HTP.		
	Testade avloppsrör: Geberit Silent (-Pro, -db20, -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano (Plus), Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+), Pipelife (Master3Plus), Valsir (TriPlus).		

Rören testade
(U/C) om inget
annat anges