


Övergångsmanschett Brandmanschett mellan metall- och plaströr (Fernco-gummikoppling) (när ett metallrör går igenom en brandavskiljande konstruktion)

Plastavlopp testade också med relining. Se DET MaKi203.

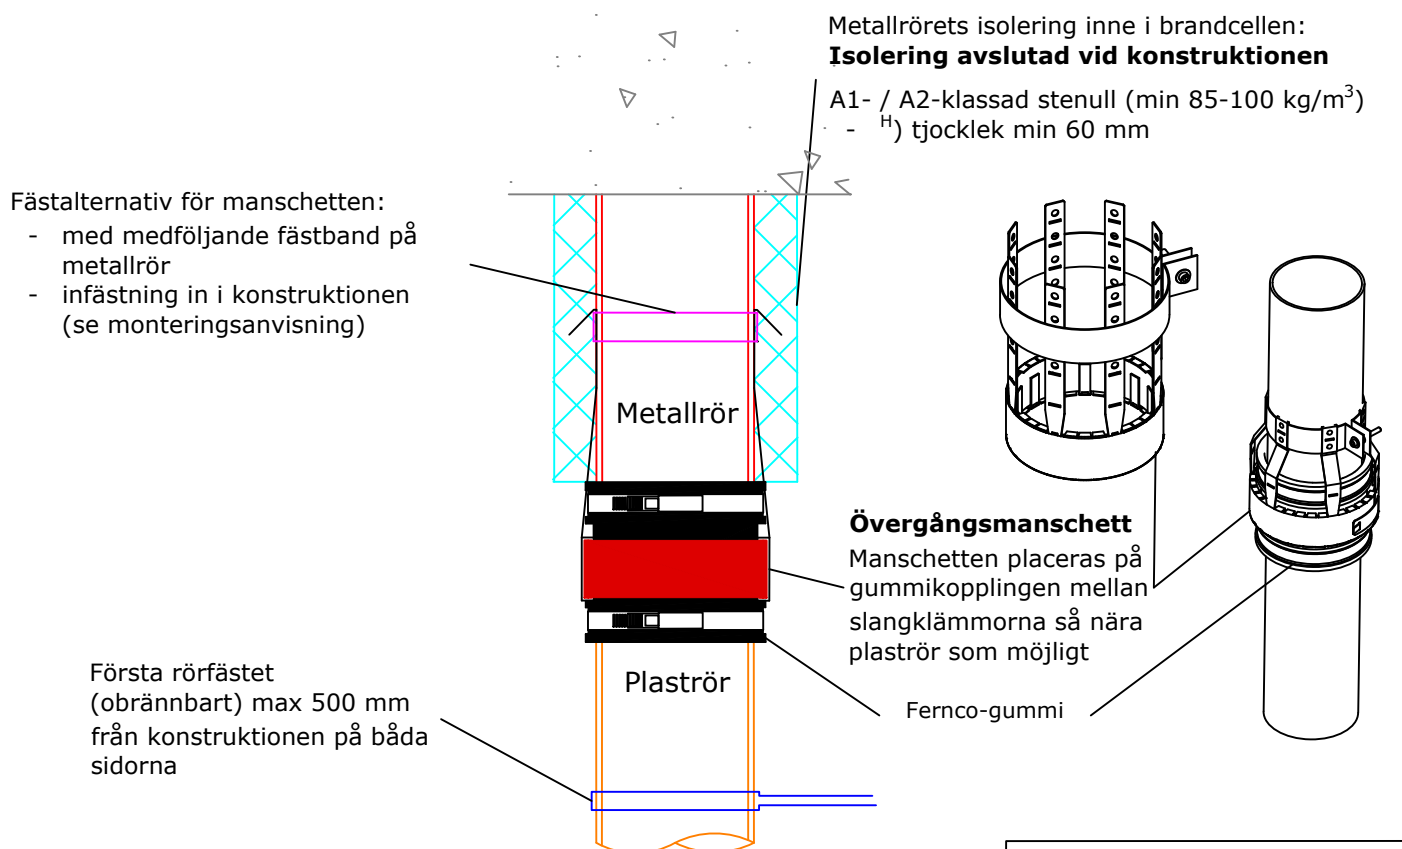

a₂ - Avstånd mellan två manschetter
e_n - Rörets vägg tjocklek

Produkt	Genomgående rör
C 75x	50 mm (Fernco)
C 90x	75 mm (Fernco)
C 130x	110 mm (Fernco)

ETA-24/0670 (3/6 2026)	Metallröret isoleras inom brandcellen		
	Inget krav för plaströr		
	Avloppsrör - Plast / Metall (Fernco)		Isoleringskrav för metallrör
	Rördimension Ytterdiam. (DN-mått) (e _n) max Ø mm	min a ₂ (mm)	Metallrör: Stenullisolering, avbryts
	Plast 110 (5,3) Gjutjärn 110 (DN 100) (4,2)	100	EI 120 ^H)
Rören testade (U/C) om inget annat anges	Testade plaströr - max Ø (e _n) mm: PP (EN 1451-1) Ø 160 (7,5), PE (EN 1519-1) Ø 160 (10,0), PVC-U (EN 1329-1) Ø 160 (8,1) Testade ljuddämpande rör: Geberit Silent (-dB20, -Pro, -PP), Pipelife Master 3+, Polo-Kal NG, XS, 3S, Rehau Raupiano Plus, Uponor HTP, Decibel, Valsir Triplus, Wavin AS+, SiTech+		