


## Brandmanschett Plastavlopp (Med relining)

*Betongbjälklag min 150 mm*

Första rörfästet  
(obrännbart) max 1500 mm  
ovanför konstruktionen

**Brandmanschett**

Betongbjälklag  
(min 850 kg/m<sup>3</sup>)

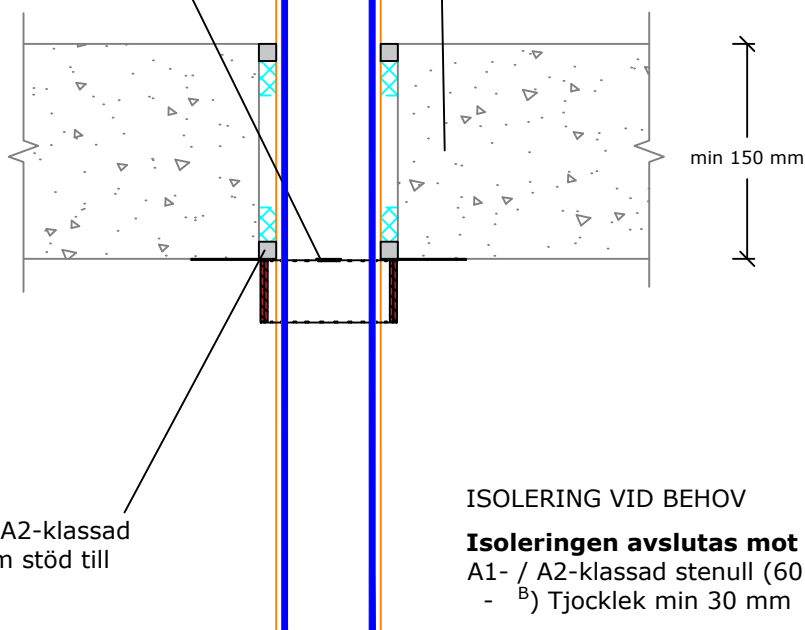

Tätning \*)

- på båda sidorna av konstruktionen
- vid behov kan A1- / A2-klassad stenull användas som stöd till massan

ISOLERING VID BEHOV

**Isoleringen avslutas mot manschetten**

A1- / A2-klassad stenull (60 kg/m<sup>3</sup>)  
- <sup>B</sup>) Tjocklek min 30 mm

\*) Inget krav för brandklassifikation  
a<sub>2</sub> - Avstånd mellan två manschetter  
e<sub>n</sub> - Rörets vägg tjocklek

| Produkt   | Genomgående rör | Hålstorlek max (Ø)<br>(utanpåmontage) |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| C 16-32   | 16-32 mm        | 40 mm                                 |
| C 25-50   | 25-50 mm        | 63 mm                                 |
| C 50-80   | 50-80 mm        | 95 mm                                 |
| C 75-110  | 75-110 mm       | 130 mm                                |
| C 110-130 | 110-130 mm      | 148 mm                                |

| Luftljusisolering:<br>effekt 0-2 dB när<br>installerad enligt<br>installations-<br>anvisningen<br><br>ETA-24/0670<br>(3/6 2026)<br><br><br>Rören testade<br>(U/C) om inget<br>annat anges | Plastavlopp (med relining)                 |                            | Isoleringskrav |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | Rördimension<br>max Ø mm (e <sub>n</sub> ) | min a <sub>2</sub><br>(mm) | Oisolerad      | Kontinuerlig<br>stenullisolering,<br>avbryts |
|                                                                                                                                                                                           | PVC, PP 110 (3,4) + relining               | 100                        | -              | EI 120 (U/U) <sup>B</sup> )                  |
|                                                                                                                                                                                           | PP 110 (3,4) + relining                    | 100                        | EI 120         | -                                            |
| <b>Testade reliningssystem: Boldan, Brawoliner och Trelleborg</b>                                                                                                                         |                                            |                            |                |                                              |