


Brandmanschett Plastavlopp - Y-gren (eller runt två rör)

Betongbjälklag min 150 mm

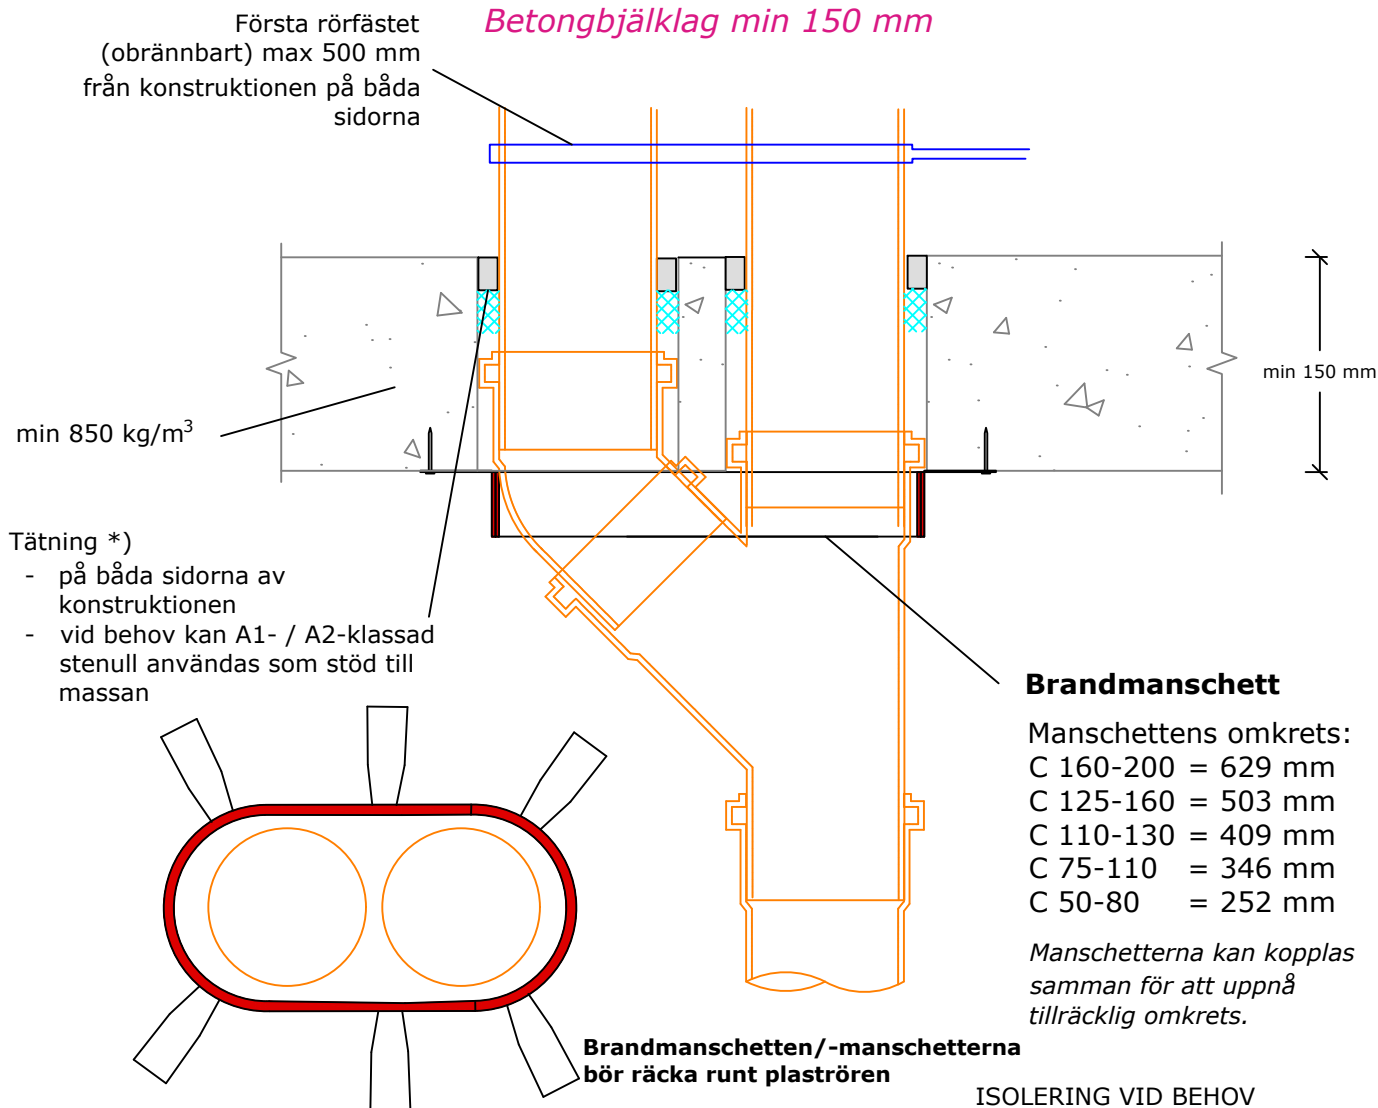

*) Inget krav för brandklassifikation
a₂ - Avstånd mellan två manschetter
e_n - Rörets väggjocklek

ISOLERING VID BEHOV

**Isoleringen avslutas mot
manschetten**

Luftljudisolerings- effekt 0-2 dB när installerad enligt installations- anvisningen	Y-gren / två rör		Isoleringskrav
	Rördimension max Ø mm (e _n)	min a ₂ (mm)	Oisolerad
	Plast 110 (5,3)	100	EI 120
ETA-24/0670 (3/6 2026)	Testade PP-rör (EN 1451-1)		
	Testade ljuddämpande rör: Geberit (-Pro, -db20, -PP), Pipelife Master3Plus, Polo-Kal (NG, XS, 3S), Rehau Raupiano Plus, Uponor Decibel, HTP, Valsir Triplus, Wavin SiTech+, AS+		
	Resultatet kan överföras till mindre rörstorlekar/manschetter.		
Rören testade (U/C) om inget annat anges			