

Brandmanschett Plastavlopp - Hästsko-montering

Betongvägg min 150 mm

Brandmanschett



Rätt storlek av manschetten

Ø 110 => C 110-130

Ø 75 => C 75-110

Ø 50 => C 50-80

Ø 32 => C 50-80

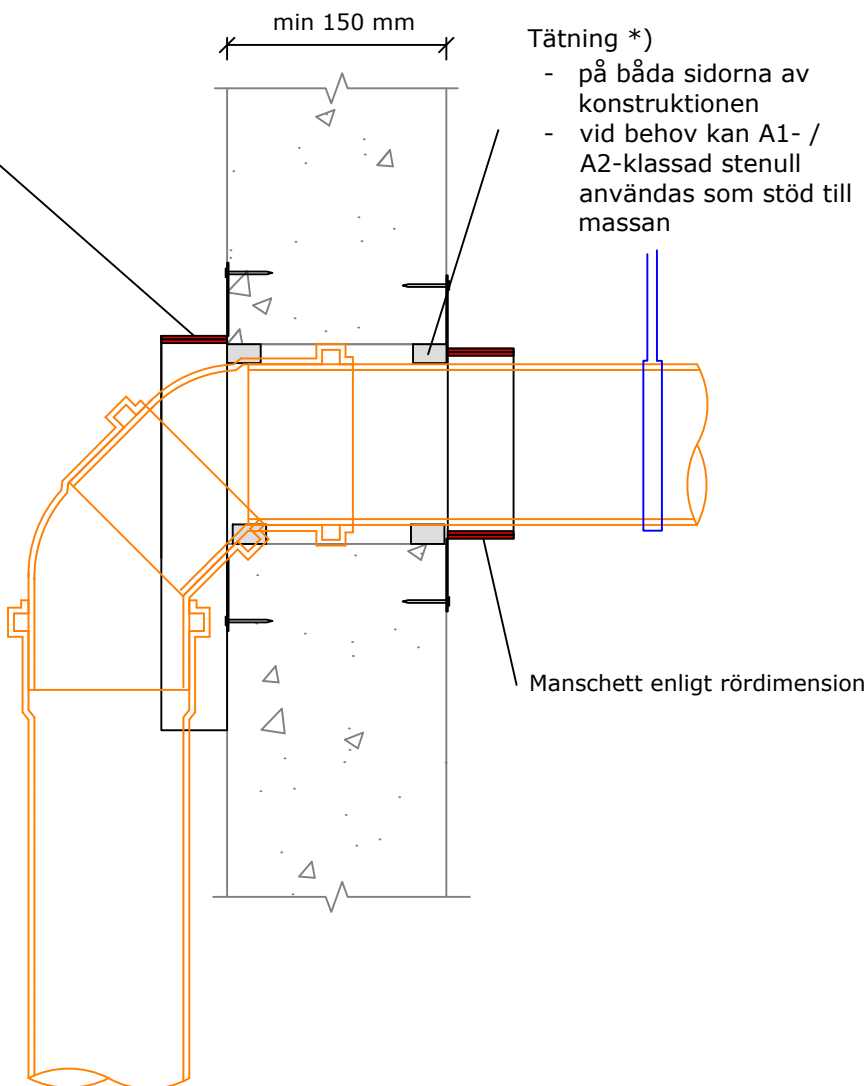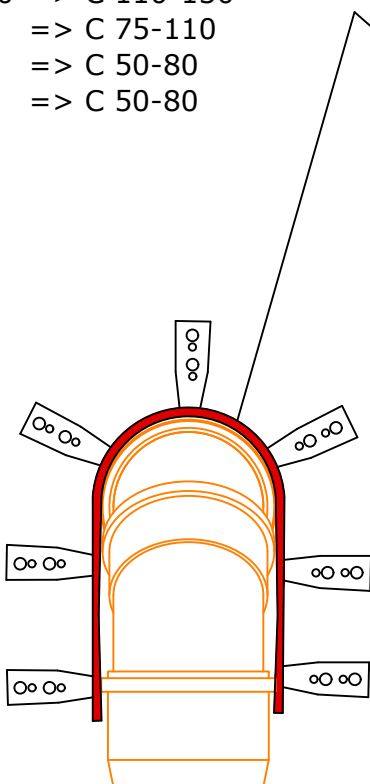

*) Inget krav för brandklassifikation
a₂ - Avstånd mellan två manschetter
e_n - Rörets väggjocklek

Luftjudisolerering: effekt 0-2 dB när installerad enligt installations- anvisningen	Hästsko-montering		Isoleringskrav
	Rördimension max Ø mm (e _n)	min a ₂ (mm)	Oisolerad
	PP 110 (5,3)	100	EI 120
	Testade PP-rör (EN 1451-1) Testade ljuddämpande rör: Geberit Silent (-dB20, -Pro, -PP), Pipelife Master 3+, Polo-Kal NG, XS, 3S, Rehau Raupiano Plus, Uponor HTP, Decibel, Valsir Triplus, Wavin AS+, SiTech+		
ETA-24/0670 (3/6 2026)			
Rören testade (U/C) om inget annat anges			