


Brandmanschett Kablar

Betongvägg min 100 mm

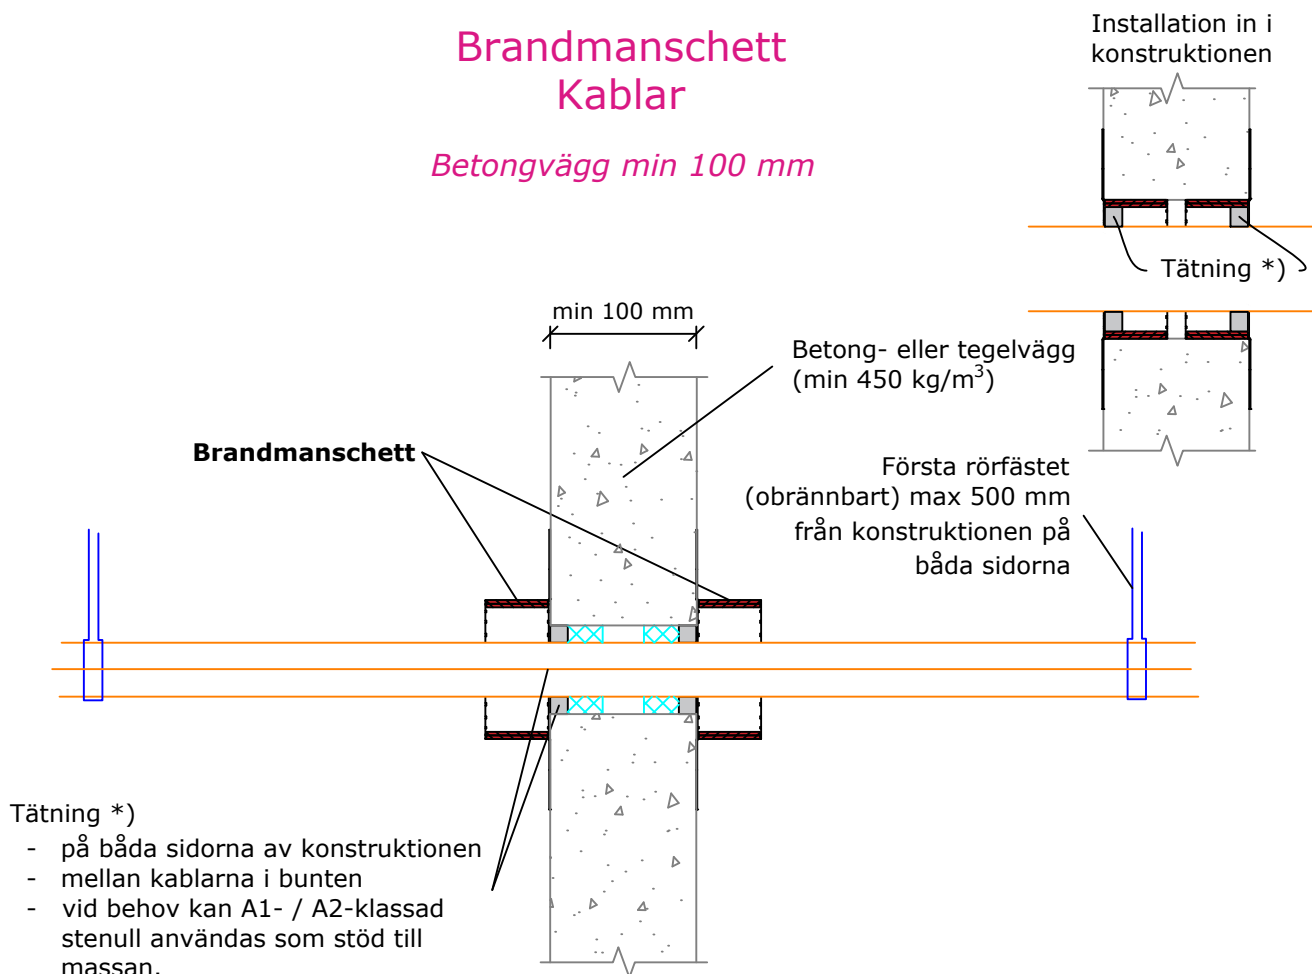

*) Inget krav för brandklassifikation
a₂ - Avstånd mellan två manschetter

Produkt	Genomgående teknik	Hålstorlek max (Ø) (utanpåmontage)	Hålstorlek (Ø) (infällt montage)
C 16-32	16 - 32 mm	40 mm	45 - 50 mm
C 25-50	25 - 50 mm	63 mm	68 - 73 mm
C 50-80	50 - 80 mm	95 mm	100 - 105 mm
C 75-110	75 - 110 mm	130 mm	135 - 140 mm

Luftljudisolering: effekt 0-2 dB när installerad enligt installations- anvisningen	Kablar		Isoleringskrav
	Kabel / Kabelbunt max Ø mm	min a ₂ (mm)	Oisolerad
	Kabelbunt 37 - enskild kabel 17	38	EI 120
	Kabelbunt 66 - enskild kabel 25	30	EI 90
	Kabel / kablar i skyddsrör av plast (e _n ≤ 1,5 mm) eller utan		
	Resultatet kan överföras till mindre buntar / kablar.		

ETA-24/0670
(3/6 2026)