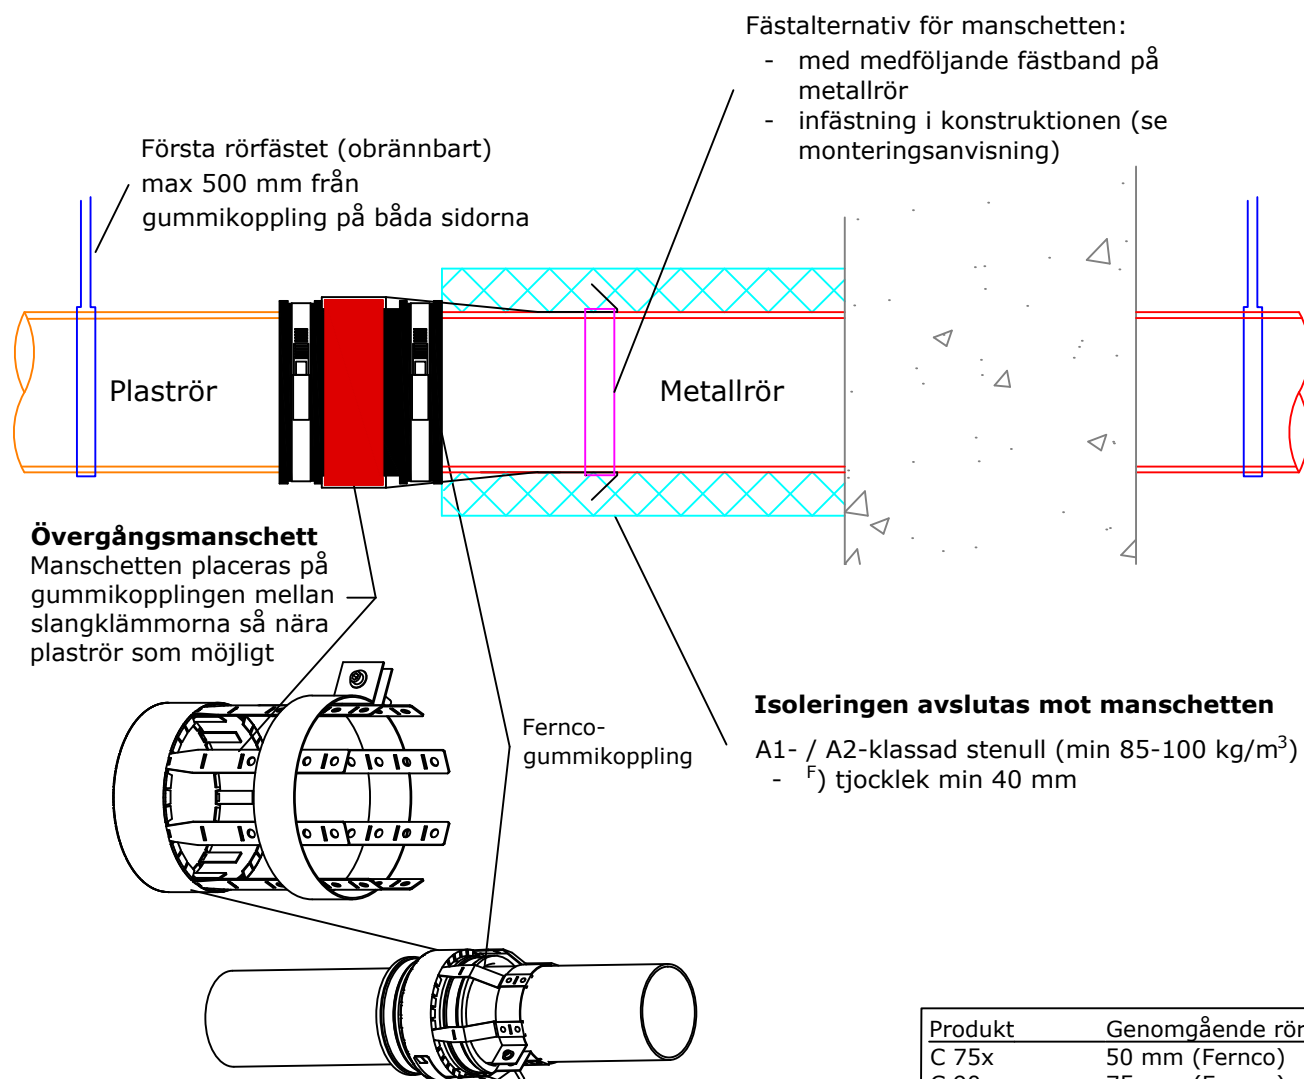


Övergångsmanschett

Brandmanschett mellan metall- och plaströr (Fernco-gummikoppling)

(när ett metallrör går igenom en brandavskiljande konstruktion)


 e_n - Rörets vägg tjocklek

Produkt	Genomgående rör
C 75x	50 mm (Fernco)
C 90x	75 mm (Fernco)
C 130x	110 mm (Fernco)

ETA-24/0670 (3/6 2026) Testad i samband med vägg (150 mm) Rören testade (U/C) om inget annat anges	Metallröret isoleras inom brandcellen Inget krav för plaströr		
	Avloppsrör - Plast / Metall (Fernco)		Isoleringskrav
	Rördimension Ytterdiam. (DN-mått) (e_n) max Ø mm	min a_2 (mm)	Metallrör: Avbruten lokal isolering
	Gjutjärn 110 (DN 100) (4,0) Plast 110 (5,3)	100	EI 30 F) / E 120
	Testade plaströr - max Ø (e_n) mm: PP (EN 1451-1) Ø 200 (8,0), PE (EN 1519-1) Ø 160 (10,0), PVC-U (EN 1329-1) Ø 160 (8,1), Testade ljuddämpande rör: Geberit Silent (-dB20, -Pro, -PP), Pipelife Master 3+ , Polo-Kal NG , XS , 3S , Rehau Raupiano Plus , Uponor HTP , Decibel , Valsir Triplus , Wavin AS+ , SiTech+		