


Övergångsmanschett

Brandmanschett mellan metall- och plaströr (Jetkoppling)

(när ett metallrör går igenom en brandavskiljande konstruktion)

Plastavlopp testade också med relining. Se DET MaKi102.

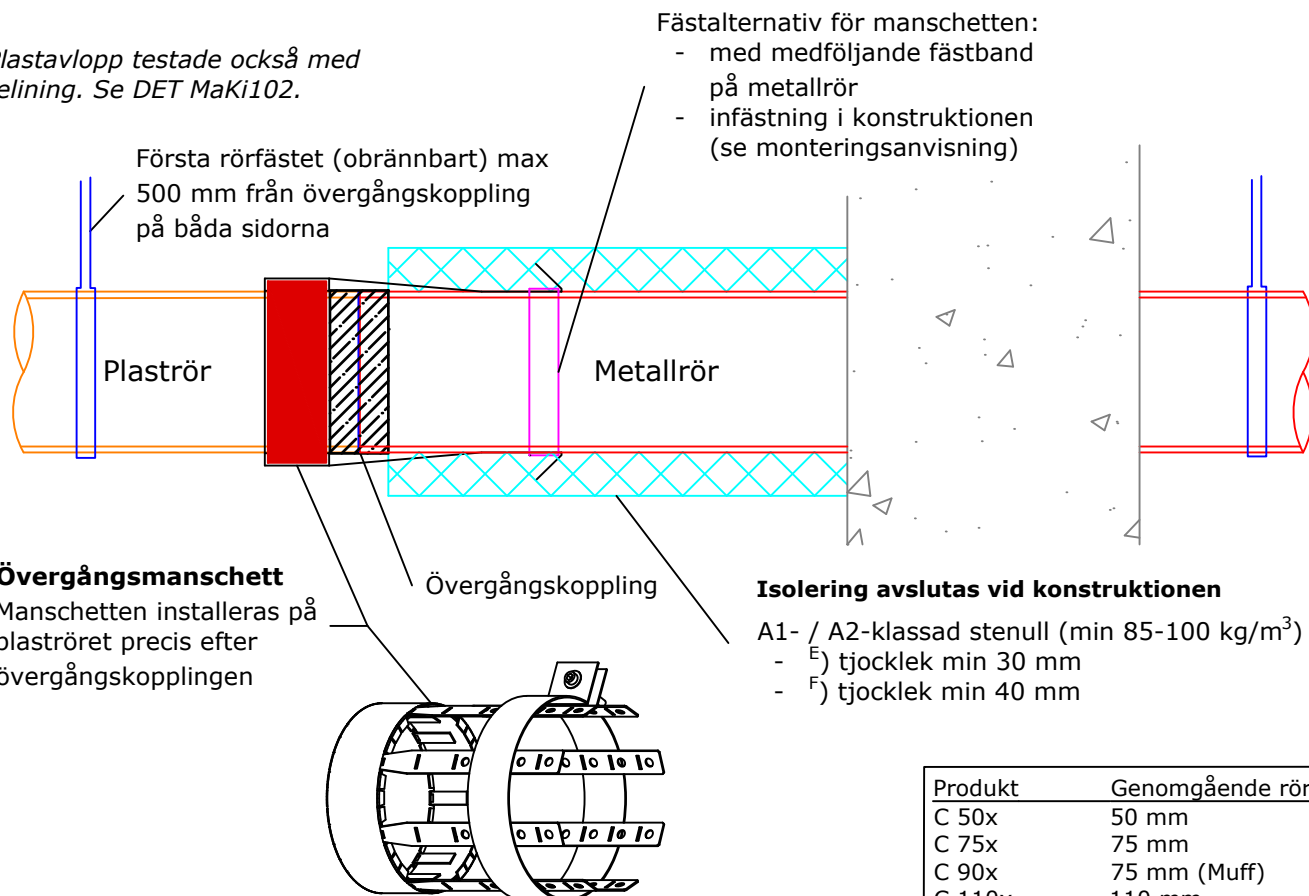

e_n - Rörets väggjocklek

ETA-24/0670 (3/6 2026) Testad i samband med vägg (150 mm) Rören testade (U/C) om inget annat anges	Metallröret isoleras inom brandcellen Inget krav för plaströr			
	Avloppsrör - Plast / Metall (Jetkoppling)		Isoleringskrav	
	Rördimension Ytterdiam. (DN-mått) (e _n) max Ø mm	min a ₂ (mm)	Metallrör: Avbruten lokal isolering	Metallrör: Avbruten kontinuerlig isolering
	Plast 110 (3,8) Gjutjärn 110 (DN 100) (4,0)	100	-	EI 90 (U/U) ^E)
	Plast 110 (10,6) (5,3+5,3 muff) Rostfritt stål 110 (1,0)	100	EI 30 ^E) / E 120	-
	Plast 160 (7,5) Gjutjärn 160 (DN 150) (4,0)	100	EI 60 ^F)	-
	Plast 200 (8,0) Rostfritt stål 200 (1,5)	100	EI 90 ^F)	-
Testade plaströr - max Ø (e_n) mm: PP (EN 1451-1) 160 (7,5), PE (EN 1519-1) 160 (10,0), PVC-U (EN 1329-1) 160 (8,1), Testade ljuddämpande rör: Geberit Silent (-dB20, -Pro, -PP), Pipelife Master 3+ , Polo-Kal NG , XS, 3S, Rehau Raupiano Plus, Uponor HTP, Decibel, Valsir Triplus, Wavin AS+, SiTech+				