


Brandmanschett Plastavlopp (Med relining)

Betongvägg min 100 mm

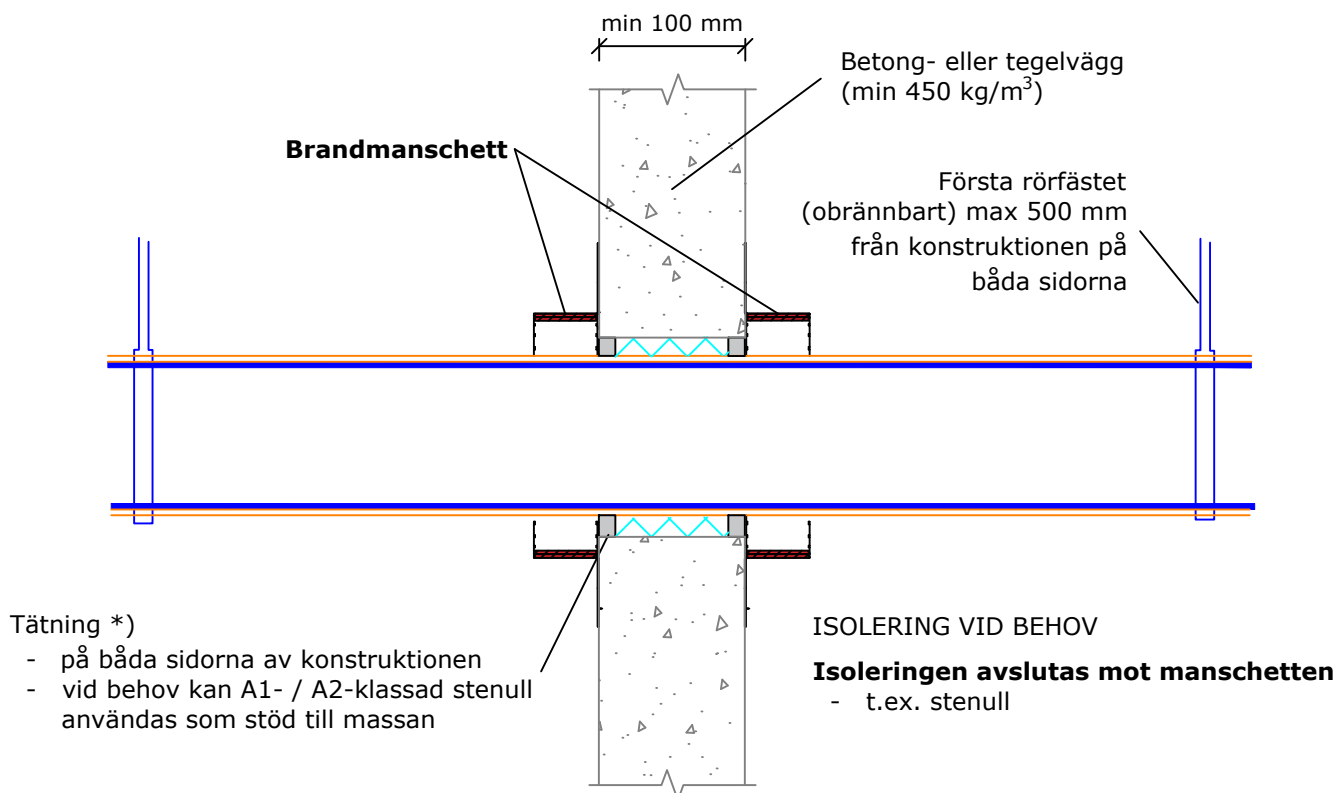

*) Inget krav för brandklassifikation
a₂ - Avstånd mellan två manschetter
e_n - Rörets vägg tjocklek

Produkt	Genomgående rör	Hålstorlek max (Ø) (utanpåmontage)
C 16-32	16-32 mm	40 mm
C 25-50	25-50 mm	63 mm
C 50-80	50-80 mm	95 mm
C 75-110	75-110 mm	130 mm
C 110-130	110-130 mm	148 mm

Luftljudisolering: effekt 0-2 dB när installerad enligt installations- anvisningen	Plastavlopp (med relining)		Isoleringskrav
	Rördimension max Ø mm (e _n)	min a ₂ (mm)	Oisolerad
	PP / PVC 110 (3,4 + relining)	30	EI 90
	Testade reliningar: Boldan, Brawoliner, Trelleborg		
	Resultatet kan överföras till mindre rör.		

ETA-24/0670
(3/6 2026)

Rören testade
(U/C) om inget
annat anges