

SWT-100 brandakryl Alupex-rör

Betongbjälklag min 150 mm - Obruten isolering

SWT-100

Tätning antingen på den övre eller nedre delen av konstruktionen

- fogen skall vara 10-25 mm
- minst 15 mm djup
- A1-/A2-klassad stenull som stöd för kittningen

Första rörfästet
(obrännbart) max 1500 mm
ovanför
konstruktionen


Betongbjälklag
(min 850 kg/m³)

min
150
mm

Genomgående isolering

- A1-/A2-klassad stenull (min 60 kg/m³)
- ^{B)} tjocklek min 30 mm

a₂ - Avstånd mellan två hål
e_n - Rörets vägg tjocklek

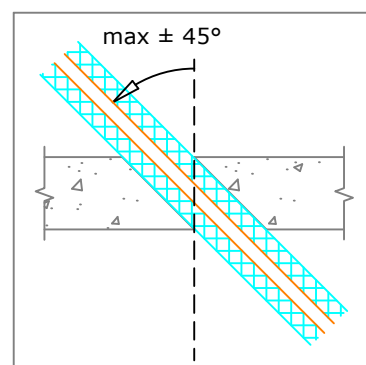

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB	Alupex-rör		Isoleringskrav
	Rördimension max Ø (e _n) mm	min a ₂ (mm)	Kontinuerlig obruten stenullsisolering
	Comp 50 (4,5)	10	EI 120 ^{B)}
	Comp 90 (8,5)	100	EI 120 ^{B)}
Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.			
Rören testade (U/C) om inget annat anges.			