


SWT-100 brandakryl Avloppsrör av gjutjärn

Betongvägg min 95 mm / 150 mm - Obruten isolering

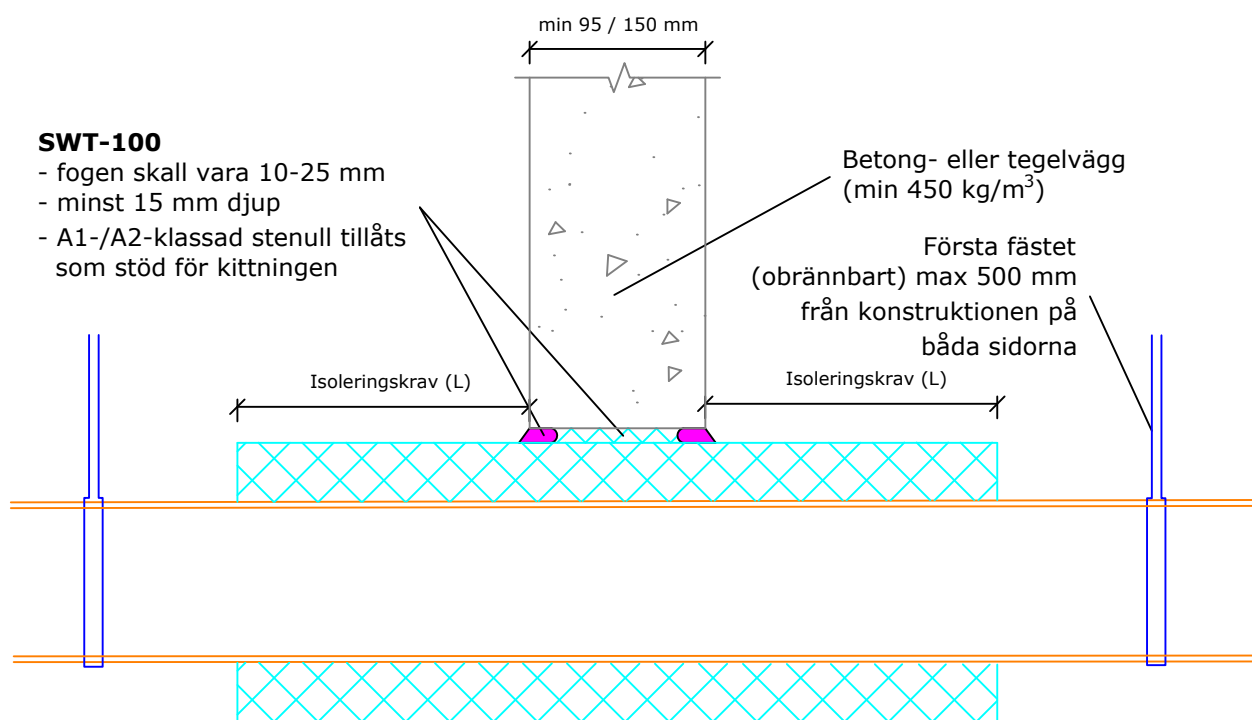

SWT-100

- fogen skall vara 10-25 mm
- minst 15 mm djup
- A1-/A2-klassad stenull tillåts som stöd för kittningen

Betong- eller tegelvägg
(min 450 kg/m³)

Första fästet
(obrännbart) max 500 mm
från konstruktionen på
båda sidorna

Isoleringskrav (L)

Isoleringskrav (L)


Genomgående isolering

A1-/A2-klassad stenull (min 60 kg/m³)
- ^B) tjocklek min 30 mm (vid ≤ DN 80 mm rör)

A1-/A2-klassad stenull (min 85 kg/m³)
- ^F) tjocklek min 40 mm (vid > DN 80 mm rör)
- längd (L) min 200 mm (Local)

a₂ - Avstånd mellan två hål

e_n - Rörets vägg tjocklek

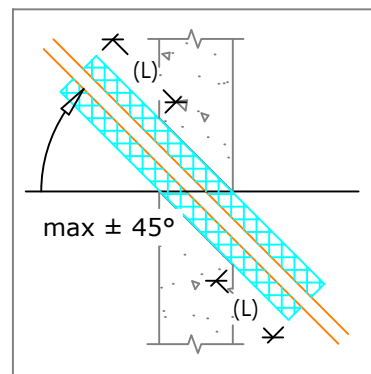

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB	Avloppsrör av gjutjärn		Isoleringskrav	
	Rördimension (max Ø) DN-mått (e _n)	min a ₂ (mm)	Lokal obruten stenullsisolering (L)	Kontinuerlig obruten stenullsisolering
ETA-20/0260 (4/6 2026)	<i>Konstruktion min 95 mm</i>			
	DN 80 (4,1)	100	-	EI 60 ^B)
	<i>Konstruktion min 150 mm</i>			
	DN 150 (4,0)	100	EI 60 ^F)	EI 60 ^F)
Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.				
Rören testade (U/C) om inget annat anges.				