

SWT-105 svällande brandakryl Avloppsrör av gjutjärn

Betongbjälklag min 150 mm - Avbruten isolering

Installation i borrhål

SWT-105

Kittaus rakenteen ylä- ja alaosaan

- sauman leveys 10 - 25 mm
- minst 25 mm djup
- A1-/A2-klassad stenull tillåts som stöd för kittningen

Betongbjälklag
(min 850 kg/m³)

Isoleringen **avslutas** mot konstruktionen

A1-/A2-klassad stenull (min 60 kg/m³)

- tjocklek min 30 mm
- pituus (L) min 500 mm (Local)

a₂ - Avstånd mellan två hål
e_n - Rörets vägg tjocklek

Isolerings-
krav
(L)

Första rörfästet (obrännbart)
max 1500 mm ovanför
konstruktionen


Installation vid gjutning

SWT-105

- Valetaan kiinni putken pintaan
- Kittausta rakenteen ylä- tai alapintaan

min
150
mm

Isolerings-
krav
(L)

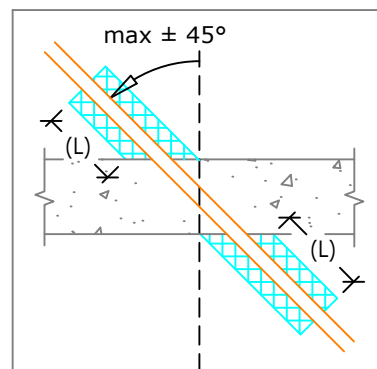

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB	Avloppsrör av gjutjärn		Isoleringskrav	
	Rördimension (max Ø) DN-mått (e _n)	min a ₂ (mm)	Lokal stenullisolering, avbryts (L)	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts
	DN 100 (4,2)	100	EI 90	EI 120 (C/U)
	DN 150 (5,0)	100	EI 90	EI 90
	Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.			

Rören testade
(U/C) om inget
annat anges.