


SWT-105 svällande brandakryl Alupex-rör

Betongvägg min 100 mm - Obruten isolering

SWT-105

- fogen skall vara 10 - 25 mm
- minst 25 mm djup
- A1-/A2-klassad stenull tillåts som stöd för kittningen

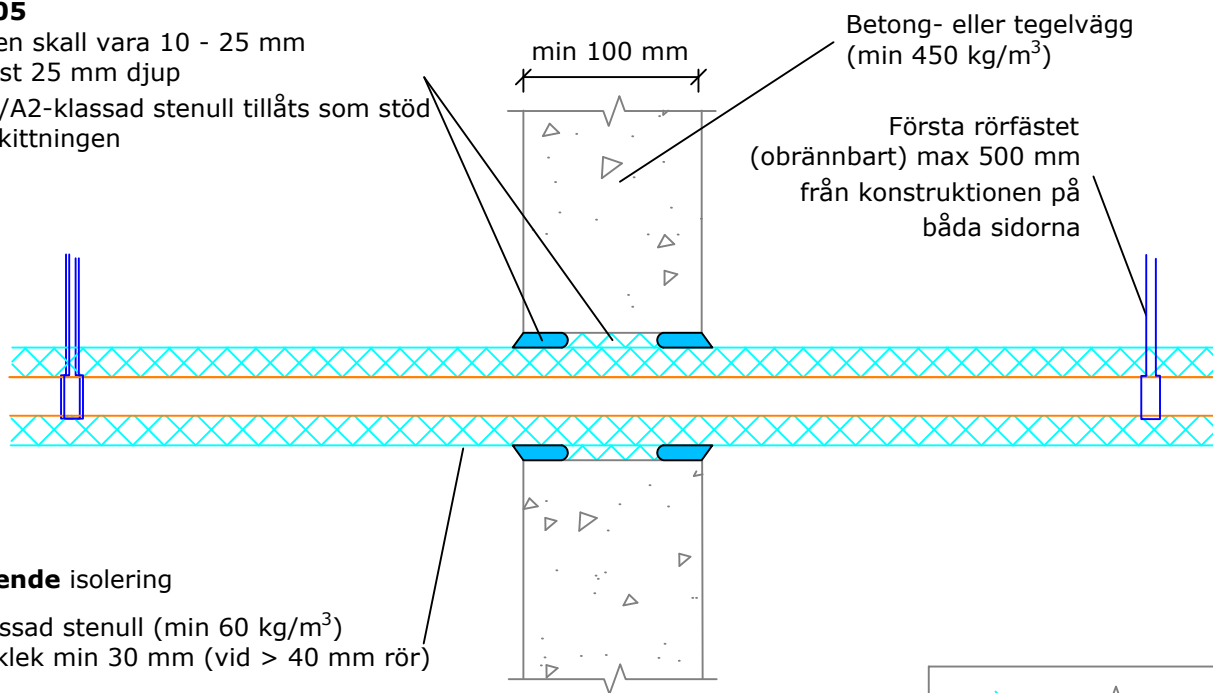


Genomgående isolering

A1-/A2-klassad stenull (min 60 kg/m³)
- ^B) tjocklek min 30 mm (vid > 40 mm rör)

Cellgummi, tjocklek 13 mm

a₂ - Avstånd mellan två hål

e_n - Rørets väggjocklek

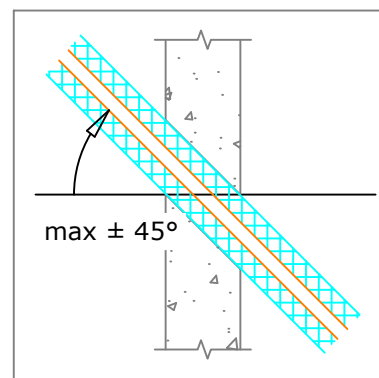

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB	Alupex-rör		Isoleringskrav		
	Rördimension max Ø (e _n) mm	min a ₂ (mm)	Oisolerad	Kontinuerlig obruten stenullsisolering	Kontinuerlig obruten cellgummiisolering
	Comp 40 (4,0)	10	EI 90	EI 90	EI 90
	Comp 90 (8,5)	100	-	EI 120 ^B)	-
Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.					
Rören testade (U/C) om inget annat anges.					