
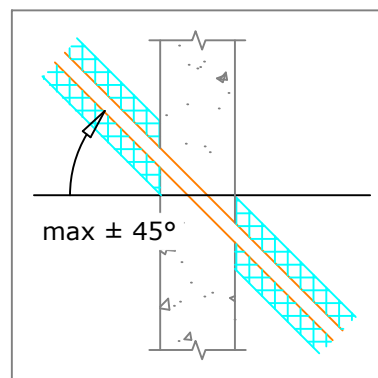


SWT-105 svällande brandakryl Alupex-rör

Betongvägg min 100 mm - Avbruten isolering

SWT-105

- fogen skall vara 10 - 25 mm
- minst 25 mm djup
- A1-/A2-klassad stenull tillåts som stöd för kittningen

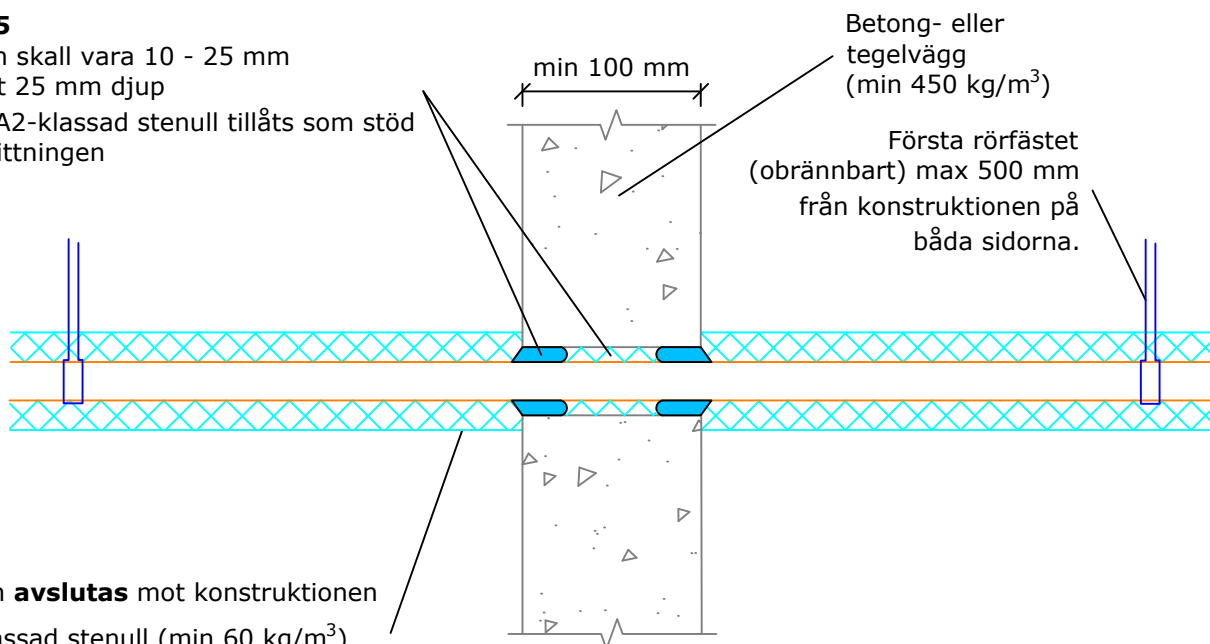

a_2 - Avstånd mellan två hål
 e_n - Rörets väggdjocklek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB	Alupex-rör		Isoleringskrav		
	Rördimension <i>max Ø (e_n) mm</i>	min a ₂ (mm)	Oisolerad	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Kontinuerlig cellgummiisolering, avbryts
	Comp 40 (4,0)	10	EI 90	EI 90	EI 90
	Comp 90 (8,5)	100	-	EI 120 ^{B)}	-
	Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.				
Rören testade (U/C) om inget annat anges.					