


SWT-105 svällande brandakryl Avloppsrör av gjutjärn

Betongvägg min 150 mm - Obruten isolering



SWT-105

- fogen skall vara 10 - 25 mm
- minst 25 mm djup
- A1-/A2-klassad stenull tillåts som stöd för kittningen

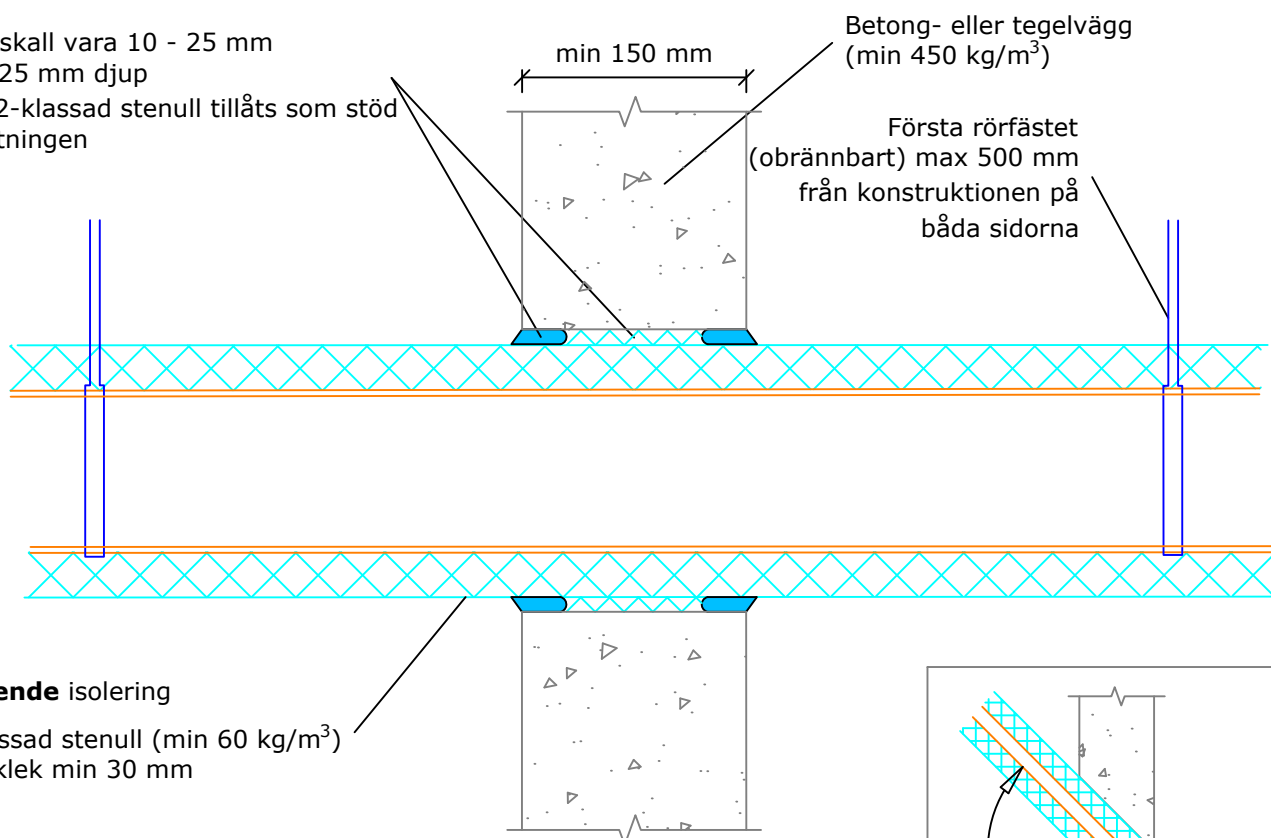

Genomgående isolering

- A1-/A2-klassad stenull (min 60 kg/m³)
- ^B) tjocklek min 30 mm

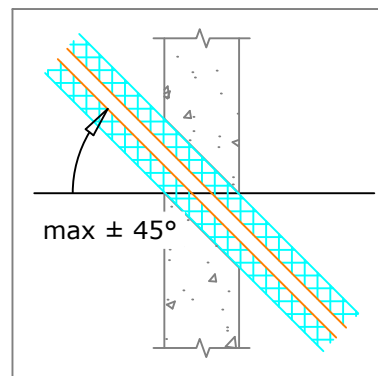

a₂ - Avstånd mellan två hål
e_n - Rörets väggjocklek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB	Avloppsrör av gjutjärn		Isoleringskrav
	Rördimension (max Ø) <i>DN-mått (e_n)</i>	min a ₂ (mm)	Kontinuerlig obruten stenullsisolering
	Konstruktion min 150 mm		
	DN 100 (4,2)	100	EI 90 (C/U) ^{B)}
	Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.		
Rören testade (U/C) om inget annat anges.			