

SWT-105 svällande brandakryl Kopparrör

Gipsskivvägg min 95 mm

SWT-105

- fogen skall vara 10 - 25 mm
- minst 25 mm djup
- A1-/A2-klassad stenull som stöd för kittningen

KONSTRUKTION

- Gipsskivor 2 x 12,5 mm på båda sidorna av konstruktionen
- A1-/A2-klassad stenull (min 30 kg/m³)

Första rörfästet
(obrännbart) max 500 mm
från konstruktionen på
båda sidorna

Isoleringskrav (L)

Isoleringskrav (L)


Isoleringen **avslutas** mot konstruktionen

A1-/A2-klassad stenull (min 60 kg/m³)

- ^A) tjocklek min 20 mm (vid ≤ 42 mm rör)
- ^B) tjocklek min 30 mm (vid > 42 mm rör)
- längd (L) min 350 mm (Local)

a₂ - Avstånd mellan två hål

e_n - Rörets vägg tjocklek

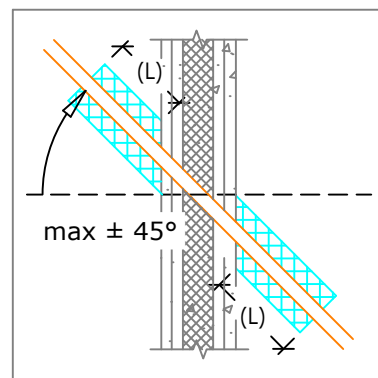

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB	Kopparrör		Isoleringskrav	
	Rördimension <i>max Ø (e_n) mm</i>	min a ₂ (mm)	Lokal stenullisolering, avbryts (L)	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts
ETA-20/0260 (4/6 2026)	Cu 42 (2,0)	58	EI 60 ^{A)}	EI 60 ^{A)}
	Cu 54 (2,0)	60	-	EI 60 ^{B)}
	Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.			
Rören testade (U/C) om inget annat anges.				