

SWT-105 svällande brandakryl Avloppsrör av gjutjärn

Gipsskivvägg min 95 mm

SWT-105

- fogen skall vara 10 - 25 mm
- minst 25 mm djup
- A1-/A2-klassad stenull som stöd för kittningen

KONSTRUKTION


- Gipsskivor 2 x 12,5 mm på båda sidorna av konstruktionen
- A1-/A2-klassad stenull (min 30 kg/m³)

Första rörfästet
(obrännbart) max 500 mm
från konstruktionen på
båda sidorna

Isoleringen **avslutas** mot konstruktionen

A1-/A2-klassad stenull (min 60 kg/m³)
- tjocklek min 30 mm

A1-/A2-klassad stenull
(min 30 kg/m³)

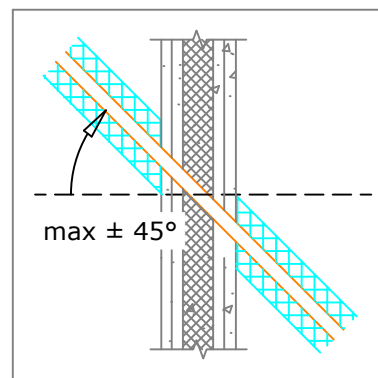

a₂ - Avstånd mellan två hål
e_n - Rörets väggdjulek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB	Avloppsrör av gjutjärn		Isoleringskrav
	Rördimension (max Ø) DN-mått (e _n)	min a ₂ (mm)	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts
	DN 100 (4,2)	100	EI 60
	Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.		
Rören testade (U/C) om inget annat anges.			