

SWT-105 svällande brandakryl Kablar

Gipsskivvägg min 95 mm


SWT-105

- fogen skall vara 0 - 25 mm
- minst 25 mm djup
- mellan kablar
- A1-/A2-klassad stenull som stöd för kittningen

KONSTRUKTION

- Gipsskivor 2 x 12,5 mm på båda sidorna av konstruktionen
- A1-/A2-klassad stenull (min 30 kg/m³)

Första rörfästet
(obrännbart) max 500 mm
från konstruktionen på
båda sidorna

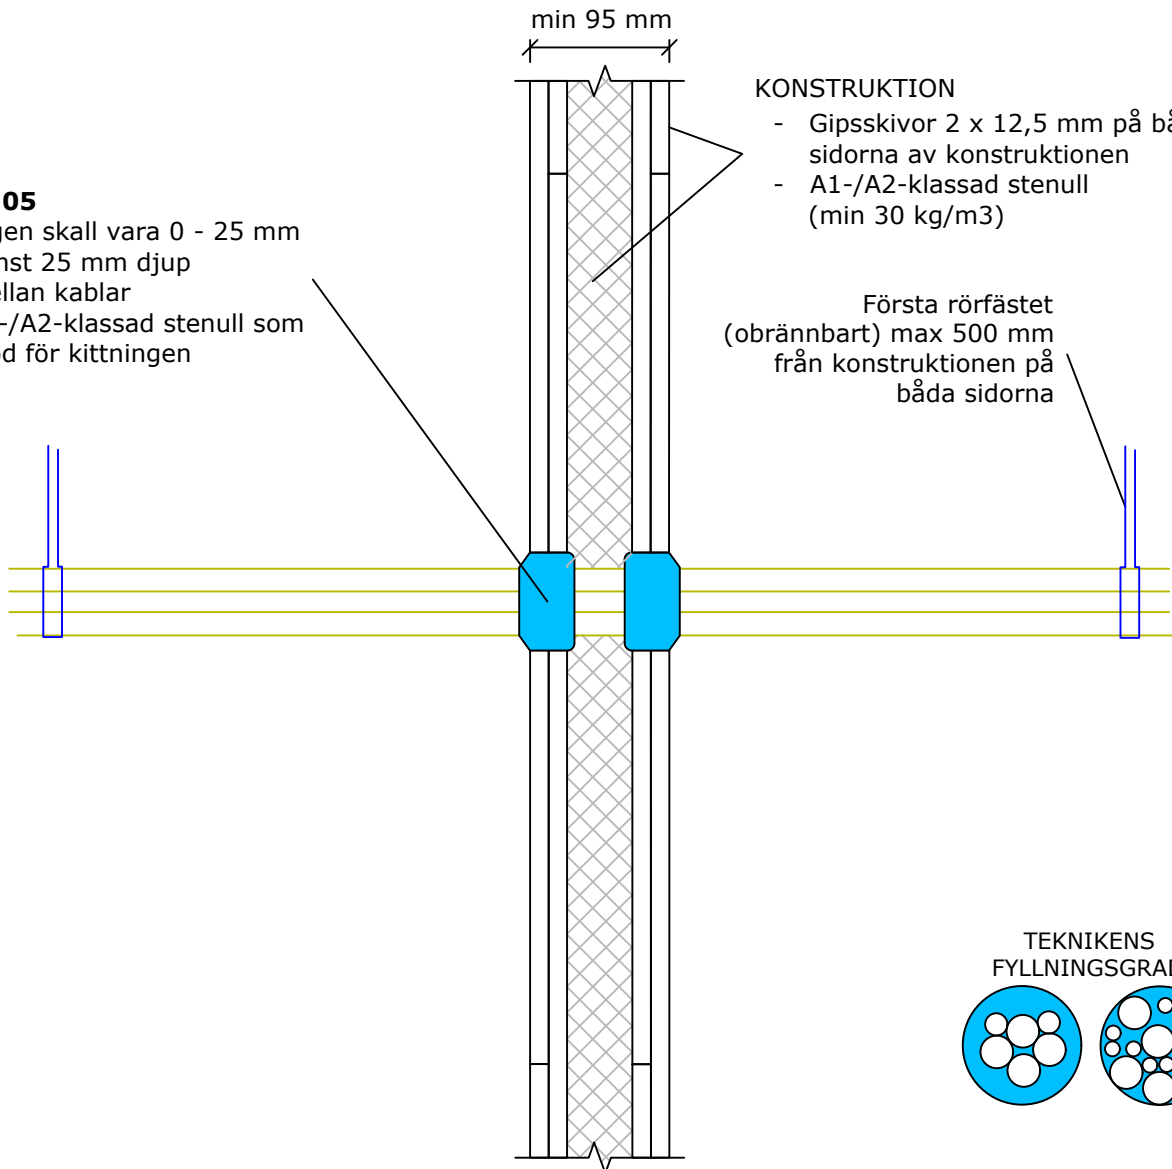

a_2 - Avstånd mellan två hål
 e_n - Rörets väggjocklek

max 80 % av öppningens
yta

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB	Kablar		Isoleringskrav
	Kabel / Kabelbunt max Ø mm	min a_2 (mm)	Oisolerad
ETA-20/0260 (4/6 2026)	Kabel 22	60	EI 60
	Kabelbunt 45 - enskild kabel 22	60	EI 60
	Kabelbunt 100 - enskild kabel 22	100	EI 60
	Kabelbunt i plastinstallationshylsa ($e_n \leq 1,5$ mm) eller utan.		
	Resultatet kan överföras för användning med mindre kablar.		