
Sewatek brandtejp (Wrap)


Installationsfärdig brandtejp förpackad i påse

W32, W50, W75, W110 och W160

(även över muffen på avloppsrör, exkl. Ø 160)



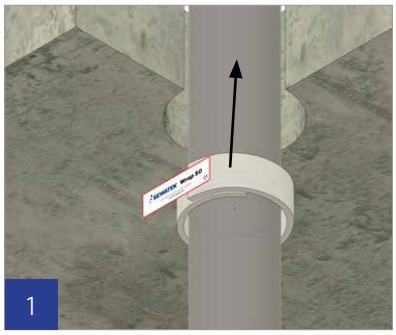

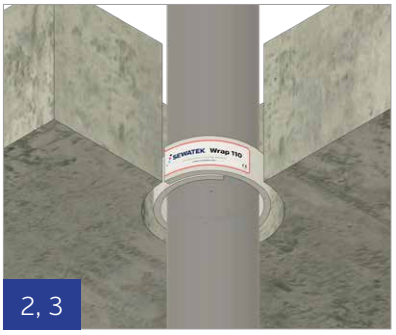

Brandklass

Brandklass Kontrollera alltid de detaljerade kraven för uppfyllande av brandklasser i konstruktionens och produktens detaljritning.

ETA-24/0670

Se detaljritningen för anvisningar om bl.a. borrning av hål, infästning och isolering av installationsteknik samt placering av brandtejpen.

1. Sätt Wrap:en runt installationstekniken, dra åt med förseglingstejpen och skjut den på plats in i konstruktionen.
2. Säkerställ tätheten mellan produkten och konstruktionen
   a) större och oregelbundet formade hål gjuts eller muras igen (i bjälklaget med en densitet på minst 850 kg/m³, i väggen minst 450 kg/m³)
   b) vid borrhål tätas med elastisk massa (för hål enligt tabellen ställs inga brandklassificeringskrav på tätningsmassan)
3. Säkerställ också tätningen mellan brandtejpen och installationstekniken genom tätning (inget brandklassificeringskrav för tätningsmassan).
4. Fyll i och fäst brandtätningensdekalen till slut.

Hålstorlek för installation i ett borrhål:

• 32 mm plaströr	32 mm + (10-18 mm)
• 50 mm plaströr	50 mm + (15 - 35 mm)
• 75 mm plaströr	75 mm + (20 - 40 mm)
• 110 mm plaströr	110 mm + (20 - 40 mm)
• 160 mm plaströr	160 mm + (25 - 45 mm)