



SWT-105 svällande brandakryl Kablar

Konstruktion min 100 mm

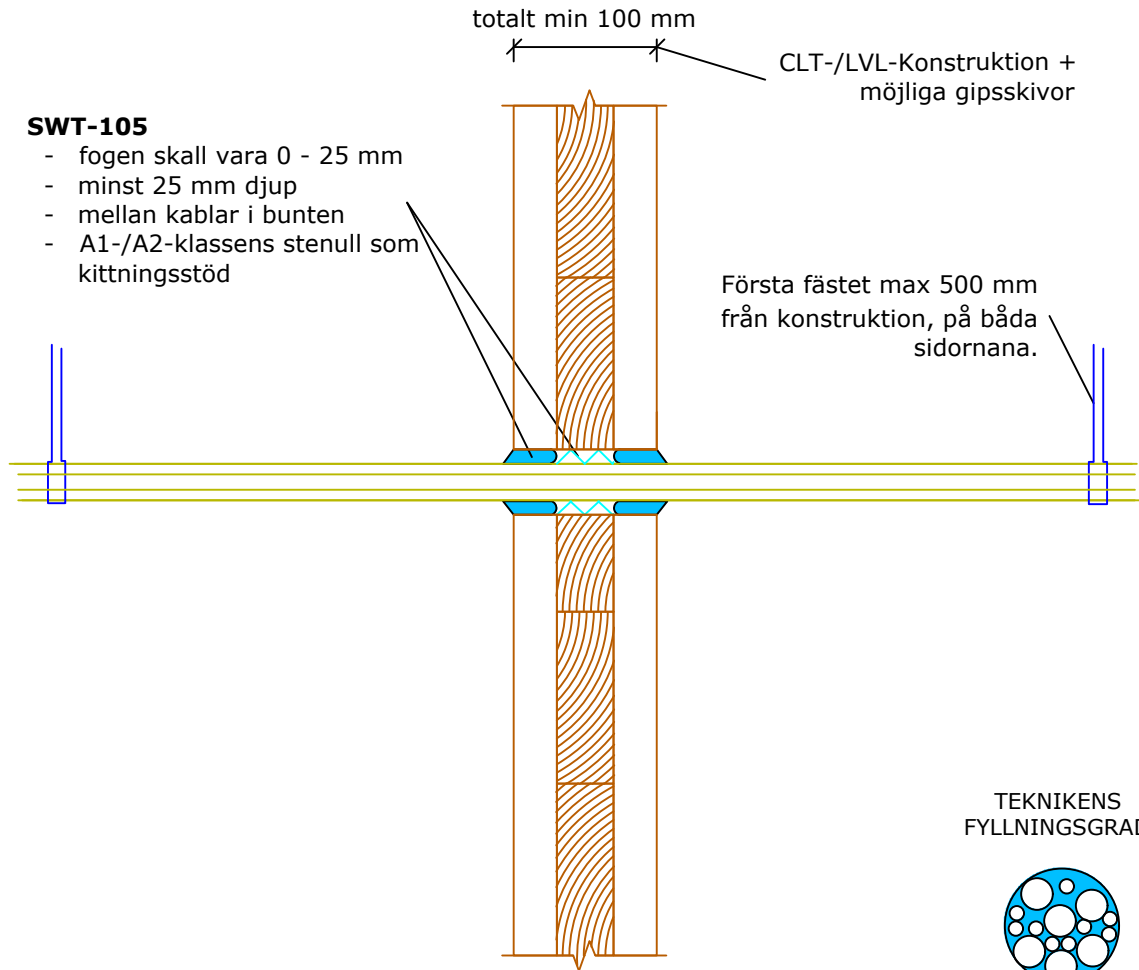

TEKNIKENS
FYLLNINGSGRAD



max 80 % av
öppningens yta

a_2 - Avstånd mellan två håll
 e_n - Rörets vägg tjocklek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB Förväntad livslängd 25 år ETA-20/0260 (26/8 2024) Rören testade (U/C) om inget annat anges	Kablar		Isoleringskrav
	Kabel / -bunt max \varnothing mm	min a_2 (mm)	Oisolerad
	Enskild kabel 25	60	EI 60
	Kabelbunt 66 - enskild kabel 25	60	EI 60
	Kabelbunt 100 - enskild kabel 22	60	EI 60
	<i>Kabelbunt i plastskyddsror ($e_n \leq 3,4$) eller utan</i>		