


SWT-105 svällande brandakryl Ventilationskanal

Konstruktion min 100 mm

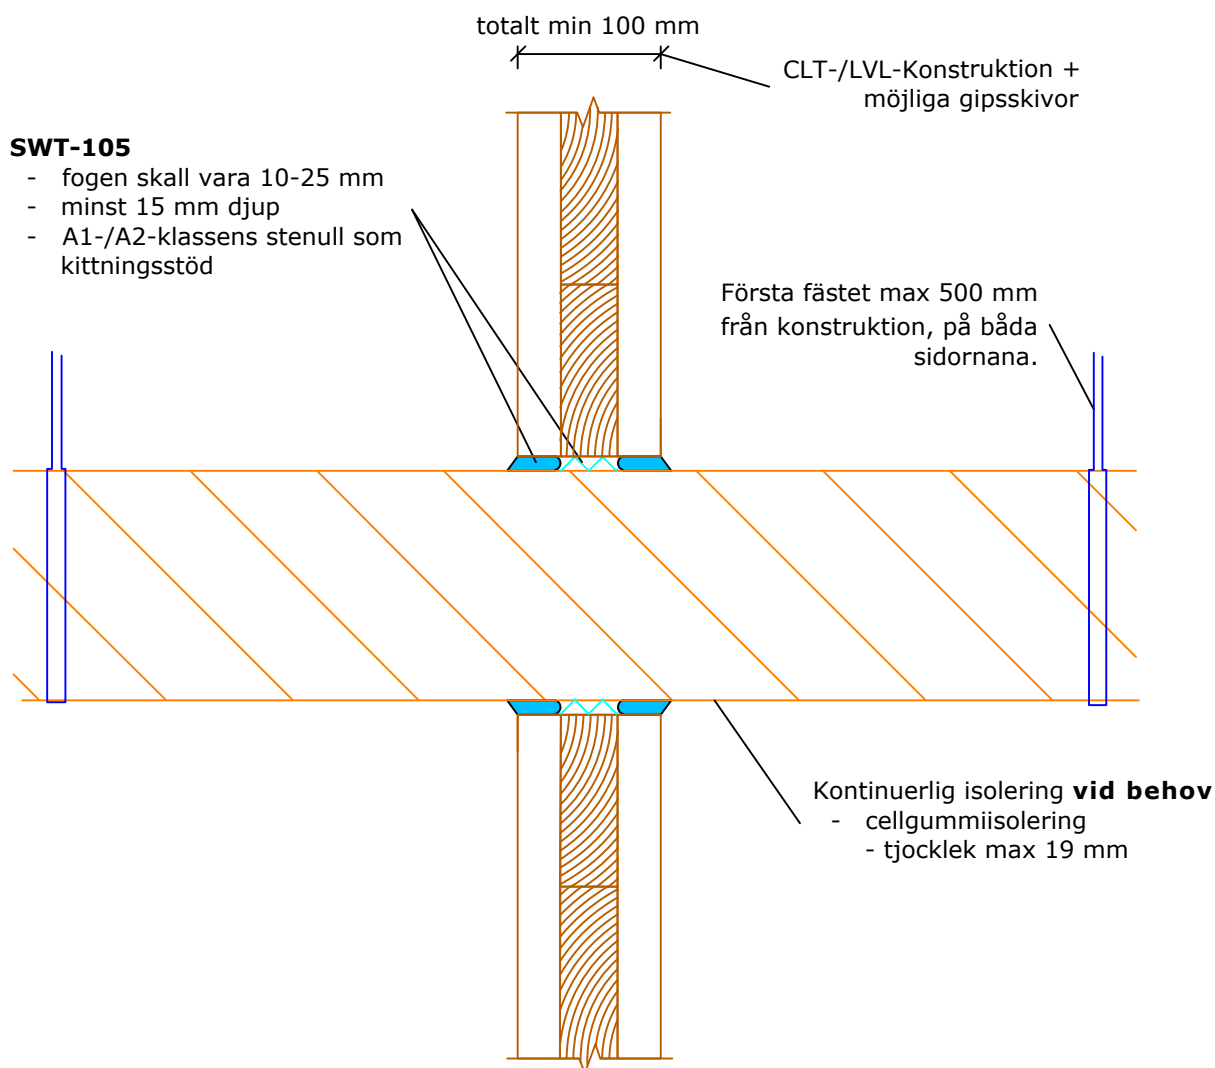

a_2 - Avstånd mellan två hål
 e_n - Rörets väggjocklek

Luftjudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB Förväntad livslängd: 25 år	Ventilationskanal		Isoleringskrav	
	Kanalstorlek max \varnothing (e_n) mm	min a_2 (mm)	Oisolerad	Kontinuerlig stenullisolering
	Spiralfalsad kanal 160 (0,5)	100	E 90	E 90
	<i>Brandakryl SWT-105 ETA-dokumentet ETA-20/0260 (26/8 2024)</i>			
	<i>Brandisolering och brandspjäll enligt ventilationsplanen. (EI-klass). Installationsprincipen gäller även för större kanaler.</i>			
Testad i enlighet med EN 1366-3.				
Ventilations- kanaler är inte inkluderade i teststandarden				