5 Brandtejp (Wrap)

5.1 Brandtejp W50, W75, W110 och W160

(Färdigpackad brandtejp i pås)

Maximal diameter för tekniken

- Se tabellen nedan

Avstånd mellan genomföringar

- Vid montering av Brandtejper intill varandra, ska minst de a2-mått som anges i detaljritningarna användas.

Konstruktionstjocklek

- min 100 mm (vägg)
- min 150 mm (bjälklag)

Installering

- Installeras i hål eller gjuts på plats.
- Påsen fästas med medföljande produkttejpen.

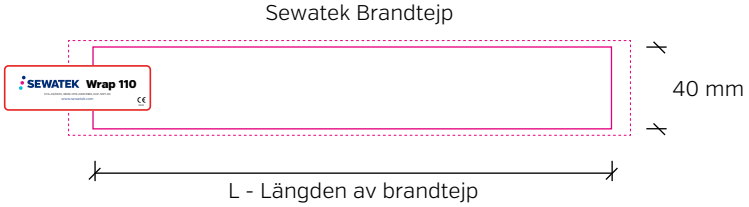

5.1.1 Måttinformation för Brandtejp

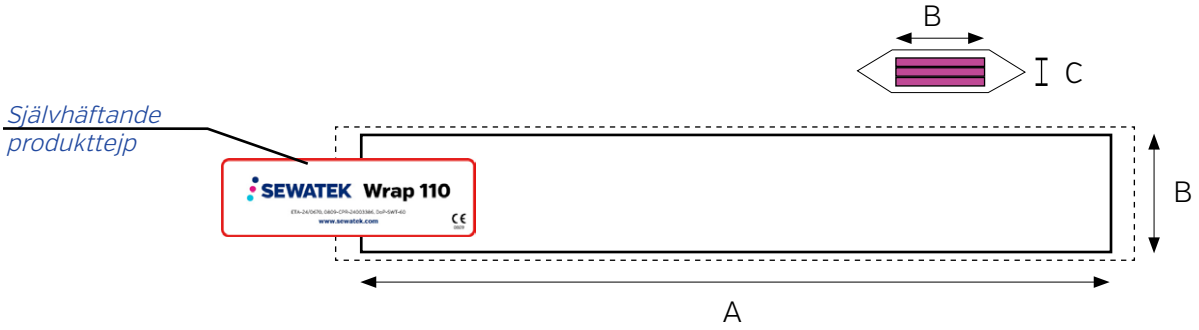

Produkt	Flödesrör Ø (mm)	Borrhål Ø (mm)	A Brandtejp längd (mm)	B Brandtejp bredd (mm)	C Brandtejp tjocklek (mm)
W50	50*	50+(15-30)	260	40	5
W75	75*	75+(20-40)	485	40	5
W110	110*	110+(20-40)	520	40	7,5
W160	160	160+(25-45)	750	40	10

** också på muff*

sewatek@sewatek.se | +46 8 334 373
www.sewatek.se