6 Brandmanschett

6.1 C 16-32, C 25-50, C 50-80, C 75-110, C 110-130 och C 125-160

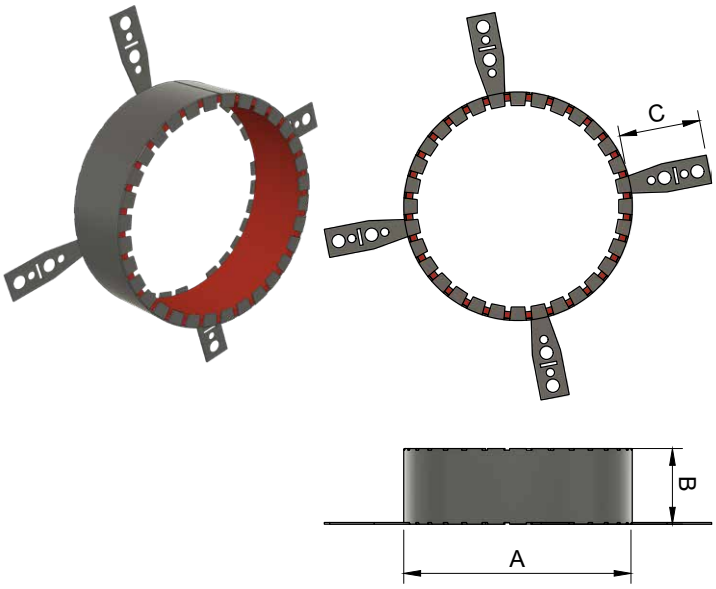

Maximal rördiameter
- Se tabellen nedan

Avstånd mellan manschetter
- Vid montering av manschetter intill varandra, ska minst de a2-mått som anges i detaljritningarna användas.

Konstruktionstjocklek
- min 100 / 150 mm (vägg)
- min 150 / 200 mm (bjälklag)

Installering
- Brandmanschetten installeras på båda sidorna av väggkonstruktionen eller under bjälklaget, antingen som ytmontering eller infälld i konstruktionen.
- Andra installeringssätt, se detaljritningarna.

6.1.1 Måttinformation för Brandmanschett

Produkt	A Manschett Ø (mm)	B Manschett höjd (mm)	C Fästets längd (mm)
C 16-32	40	23	35
C 25-50	65	23	35
C 50-80	95	45	50
C 75-110	130	45	50
C 110-130	150	45	50
C 125-160	190	45	55

Produkt	Genomgående tekniken Ø (mm)	Max håldiameter Ø vid ytmontering (mm)	Håldiameter Ø vid infälld installation (mm)
C 16-32	16 - 32	40	42 - 47
C 25-50	25 - 50 (32*)	60	63 - 68
C 50-80	50 - 80 (50*)	90	96 - 101
C 75-110	75 - 110 (75*)	130	132 - 137
C 110-130	110 - 130 (110*)	145	150 - 155
C 125-160	125 - 160	185	192 - 197

* Passar även över plaströrets muff

sewatek@sewatek.se | +46 8 334 373
www.sewatek.se